

electrical documentation
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.10 GB	1N~ 100V	50/60Hz	1,1kW	10,9A
C4e 20.10 GB	1N~ 120V	50/60Hz	1,1kW	9,9A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

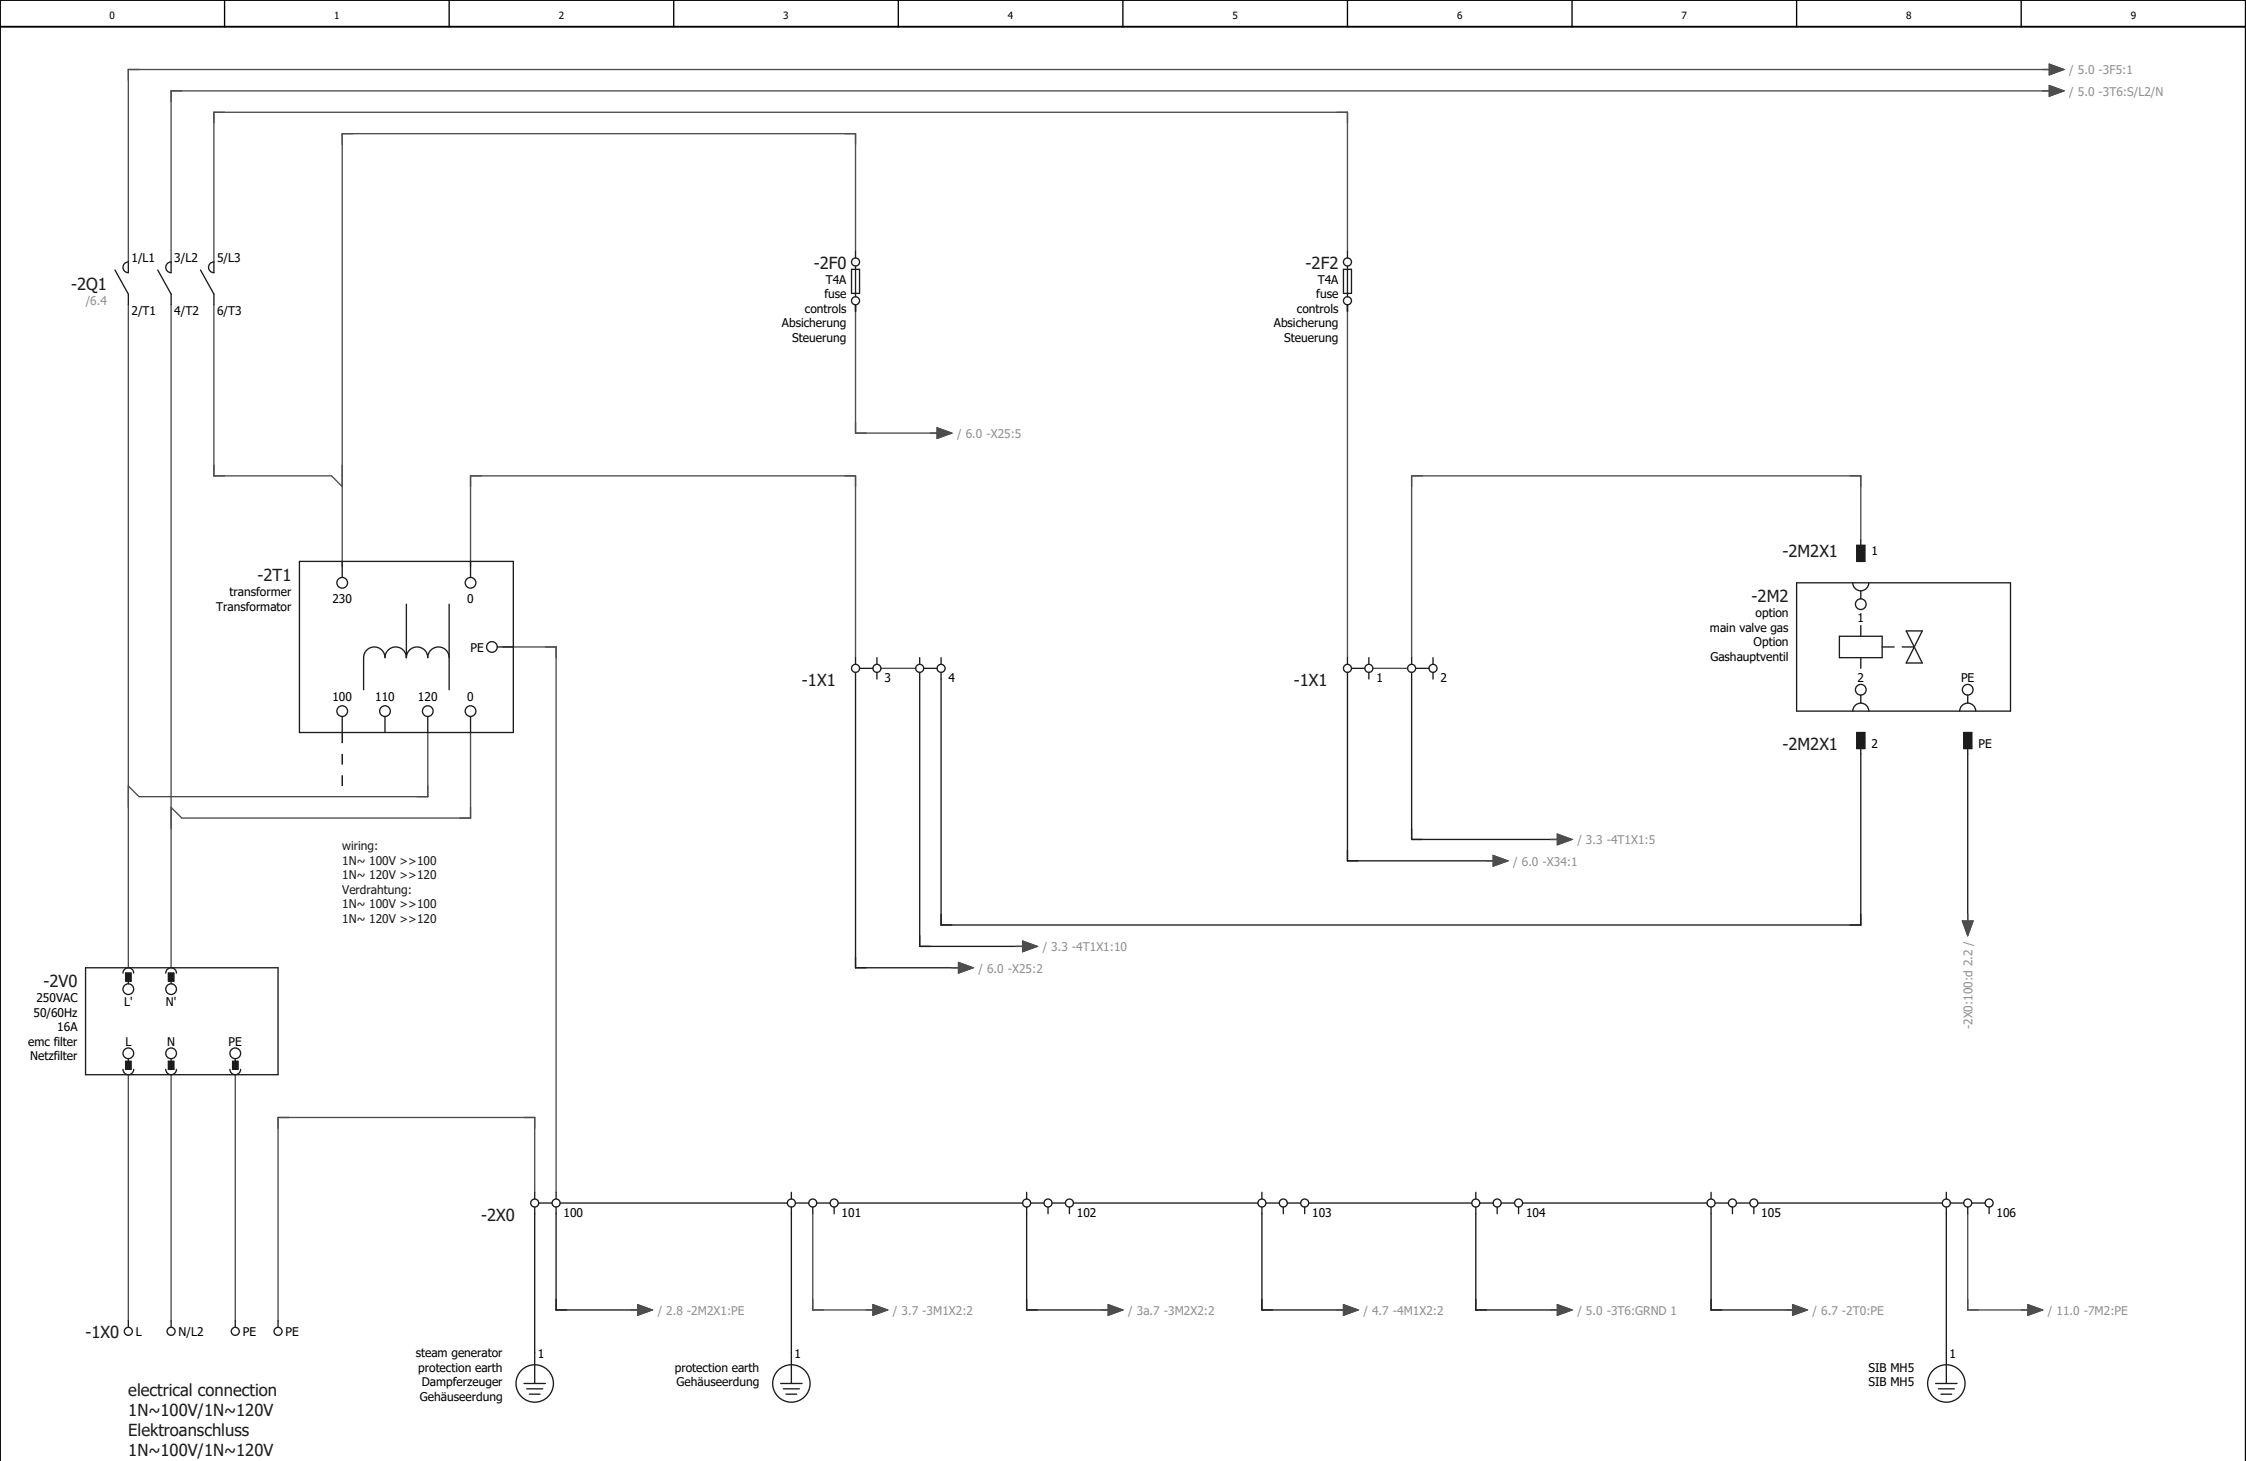



1														3									
01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/17/2022	C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @ 2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP												
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe				5354145		+ MPL												
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM				Drg. No.		Blatt												
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153089		Seite 2 / 14												

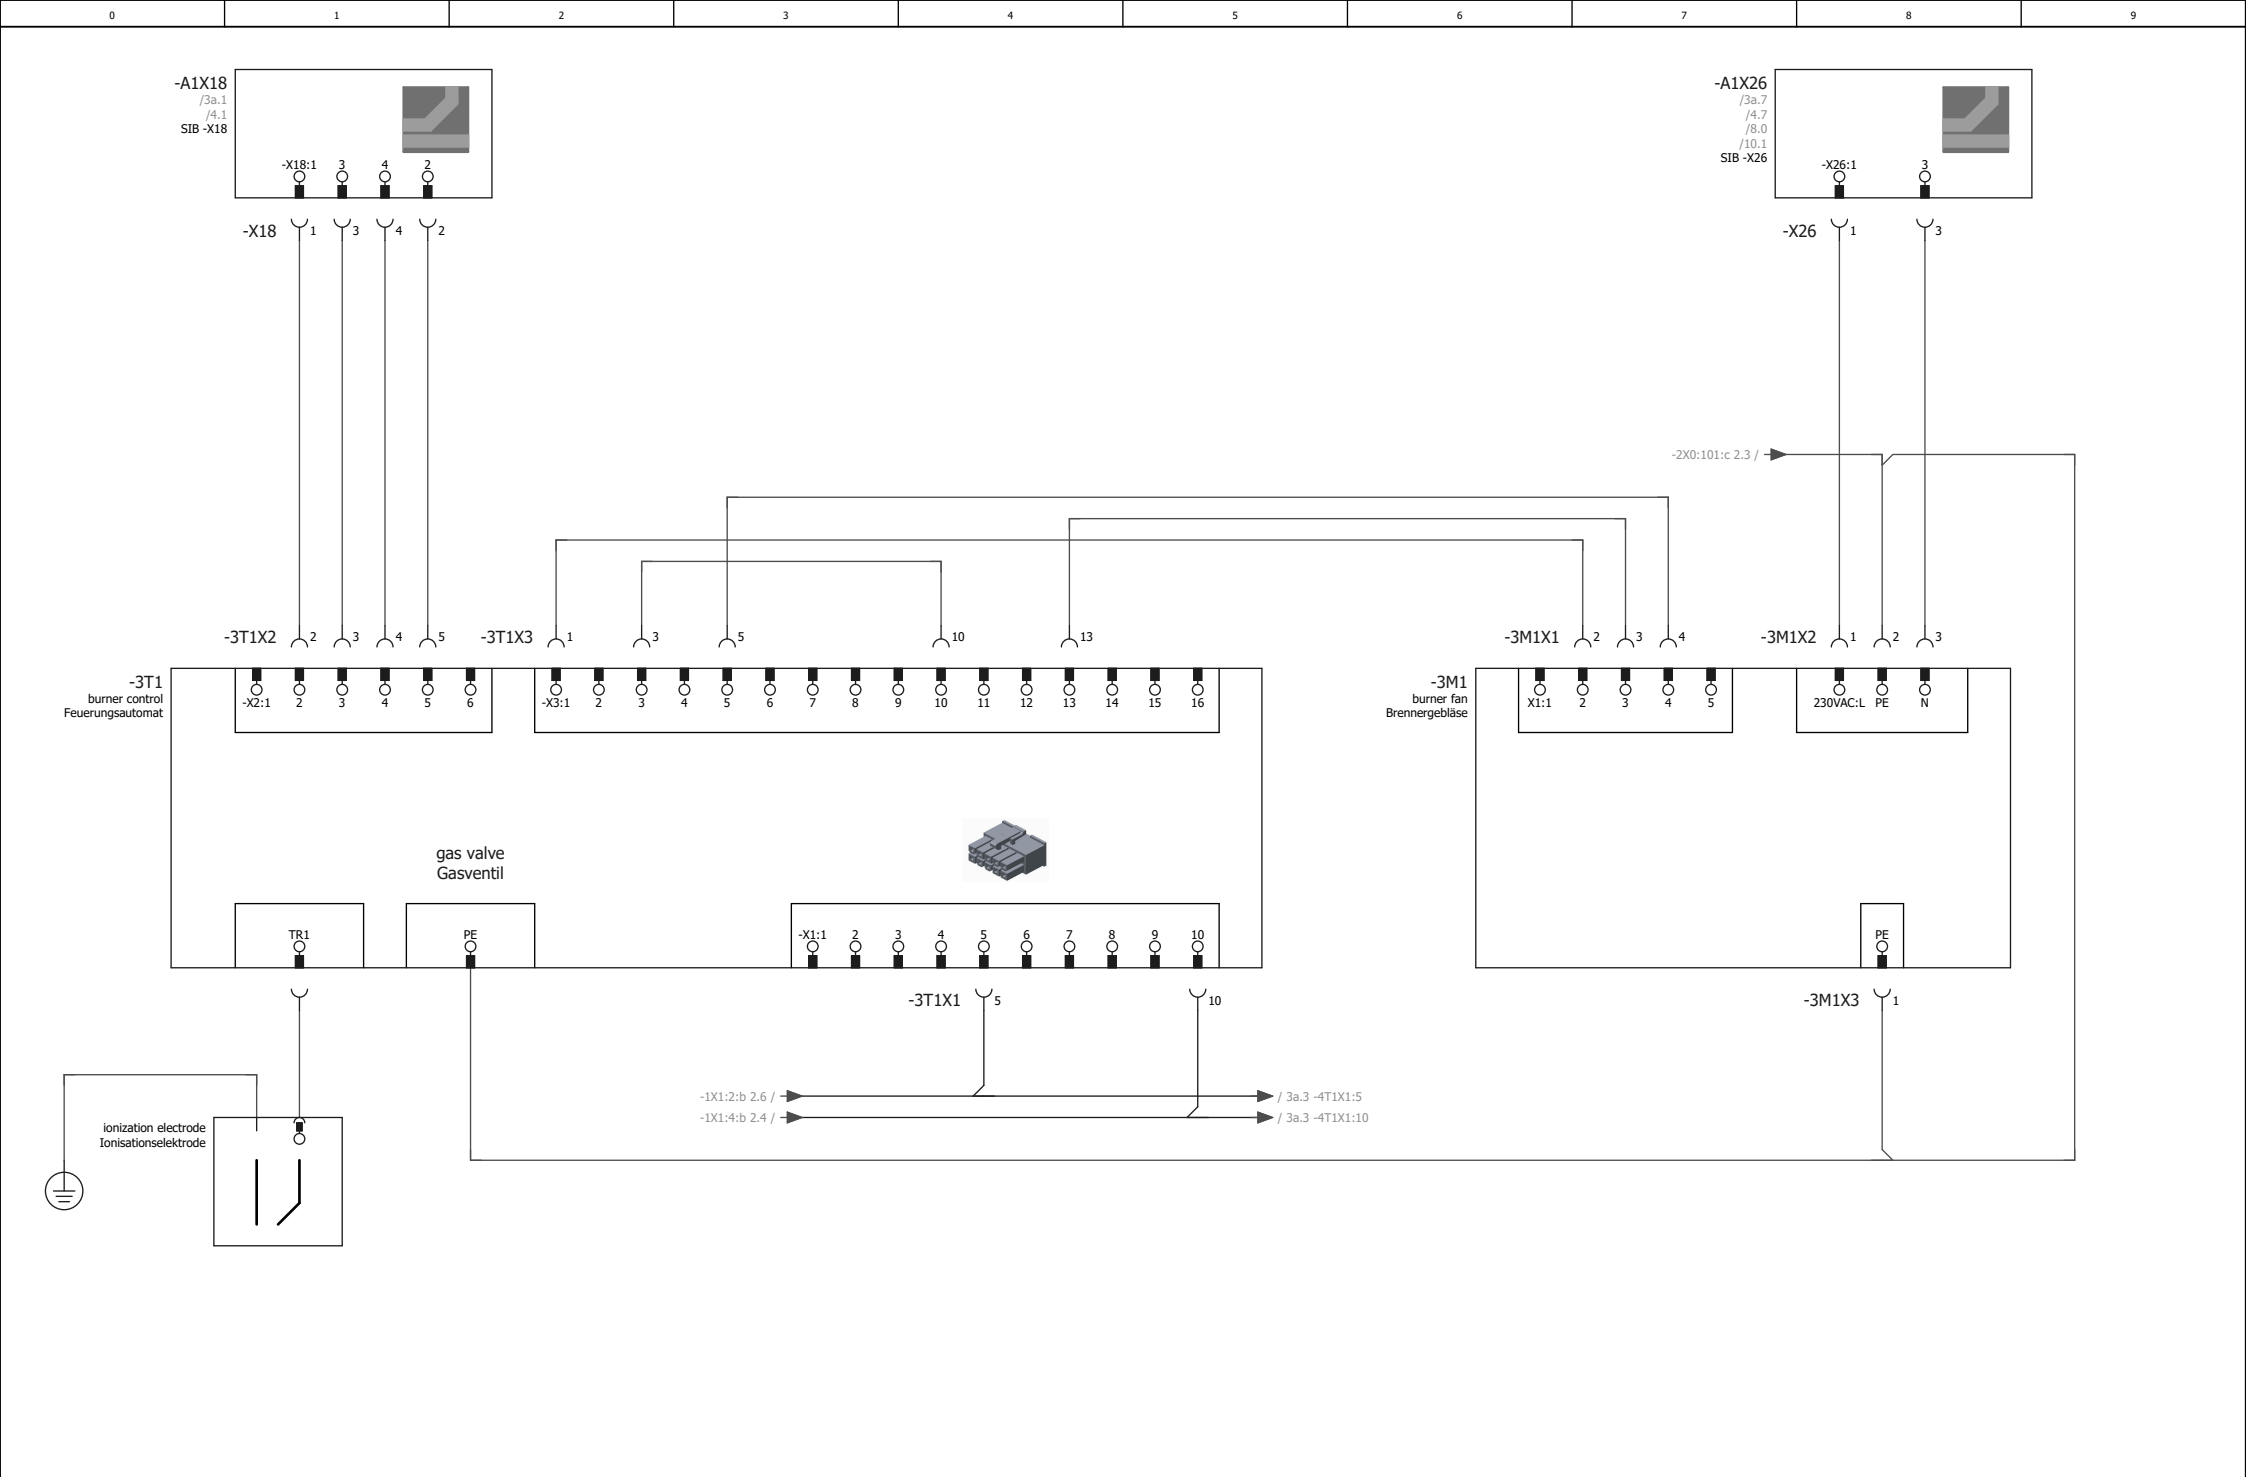



2					3a				
01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/17/2022	C4e 20.10 GB		Welbilt Deutschland GmbH	
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe	C4e 20.10 GB		Talstraße 35	
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM			D-82436 Eglfing / Germany	
REV	Remarks	Date	Name	Norm				@ 2014	
						convection 1		Project No.	
						Heissluft 1		5354145	
								= SLP	
								+ MPL	
								Blatt	
								3	
								Seite	
								3 / 14	









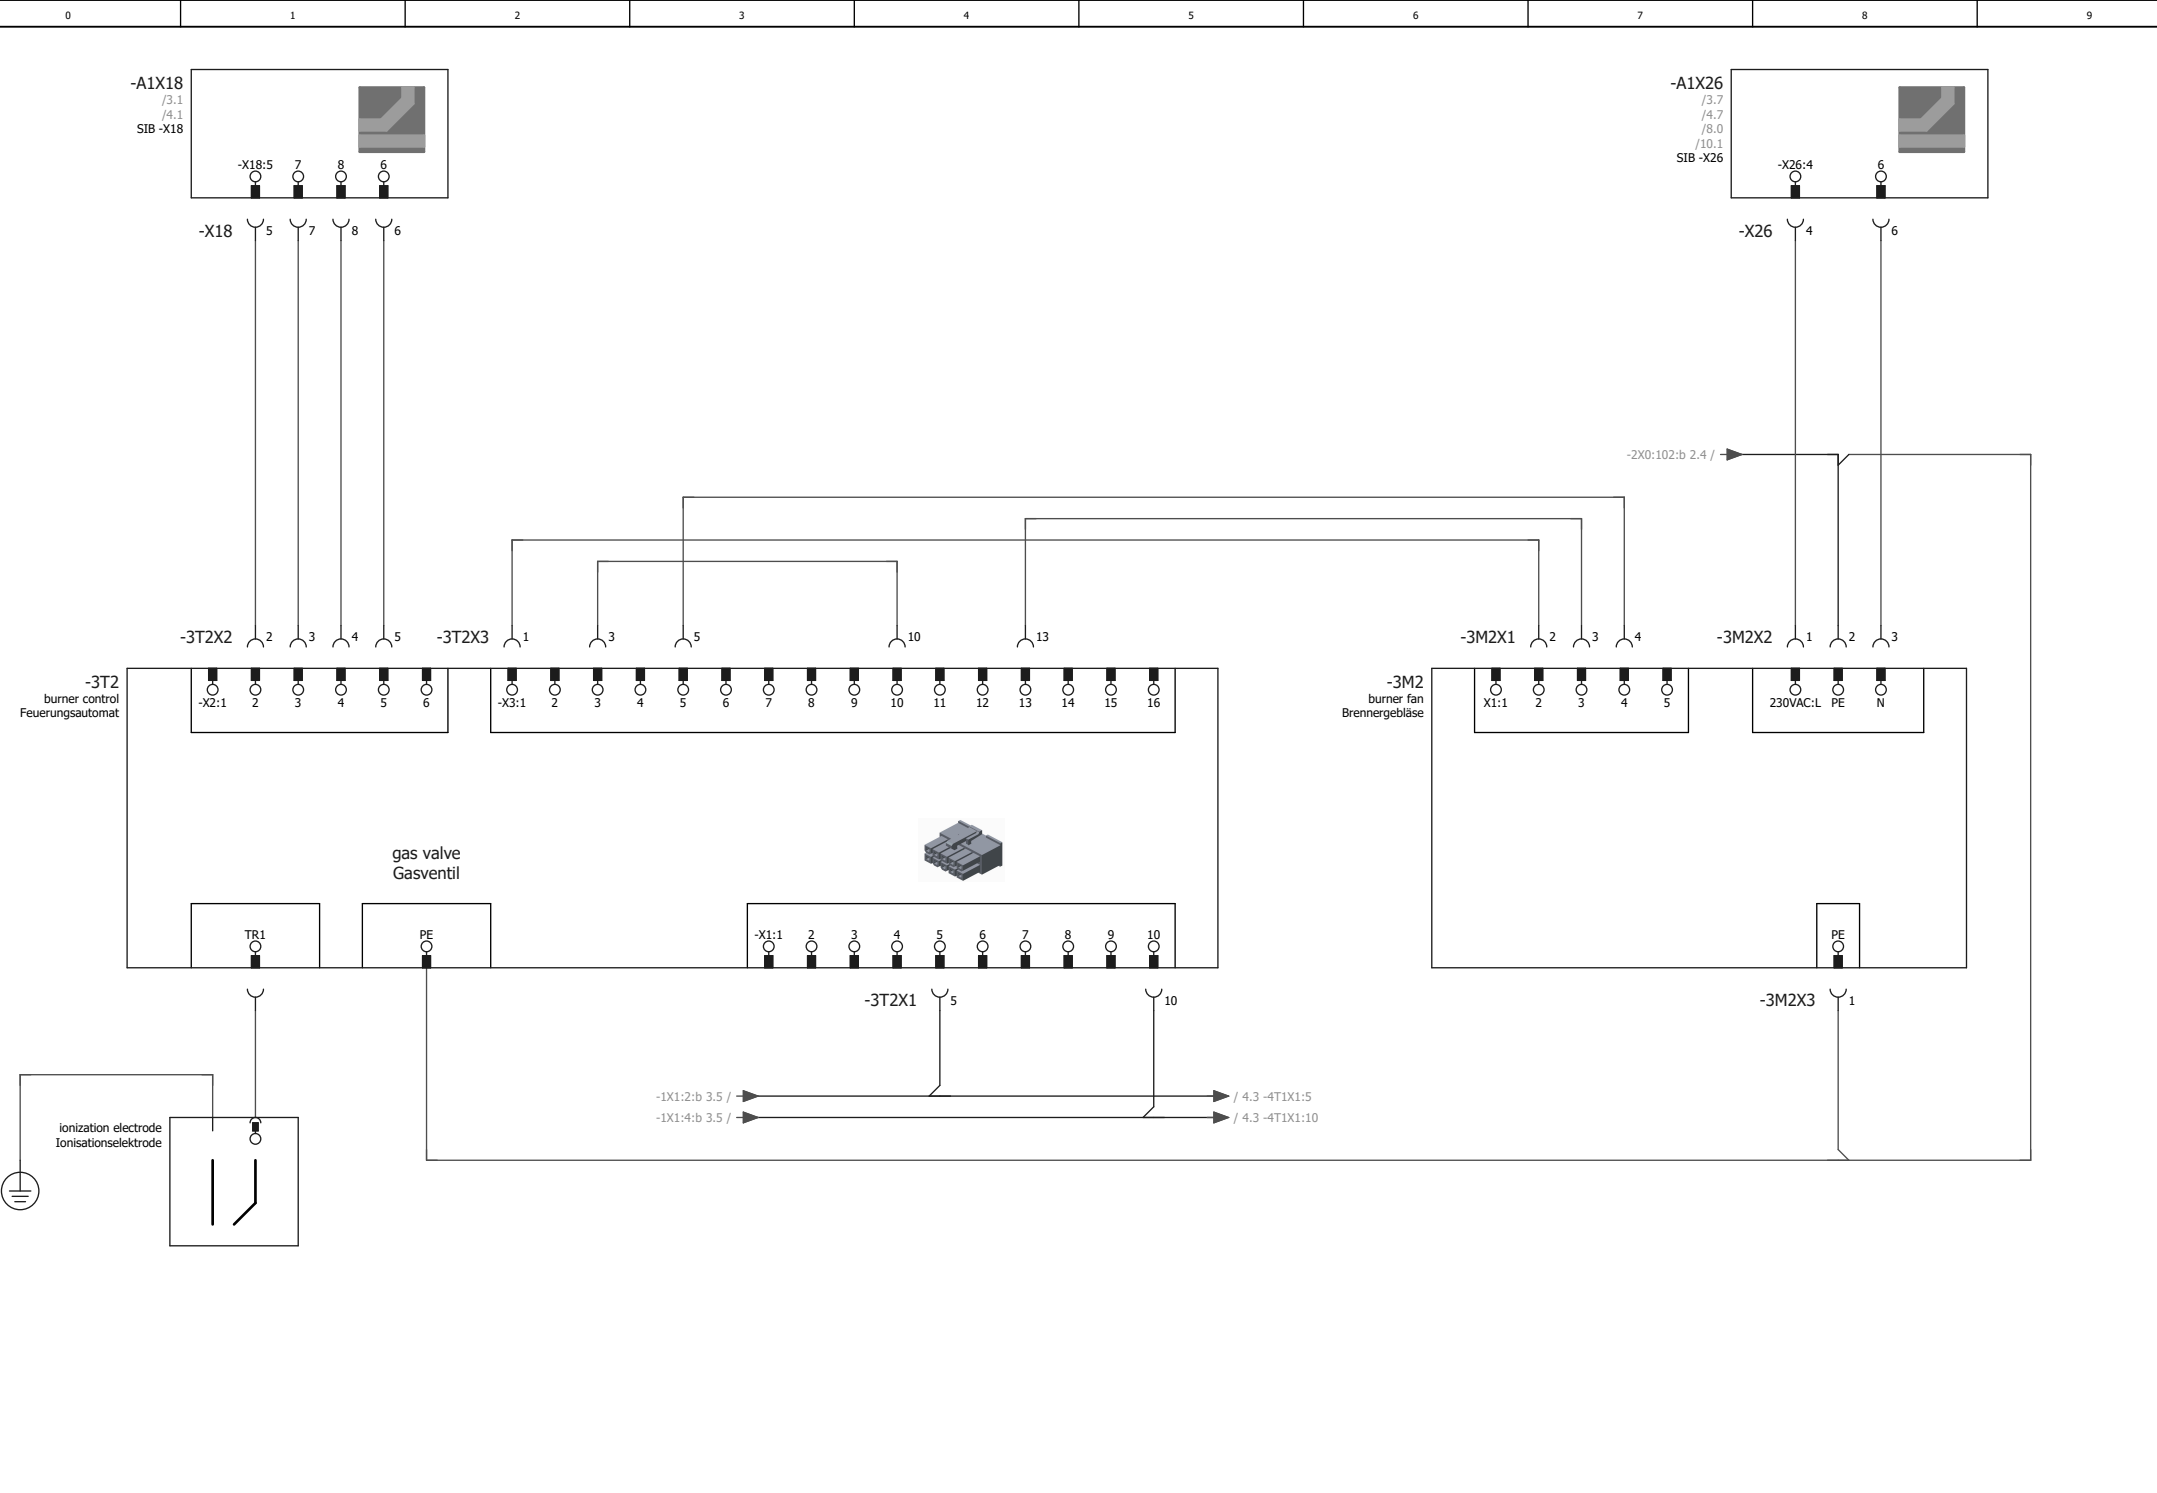


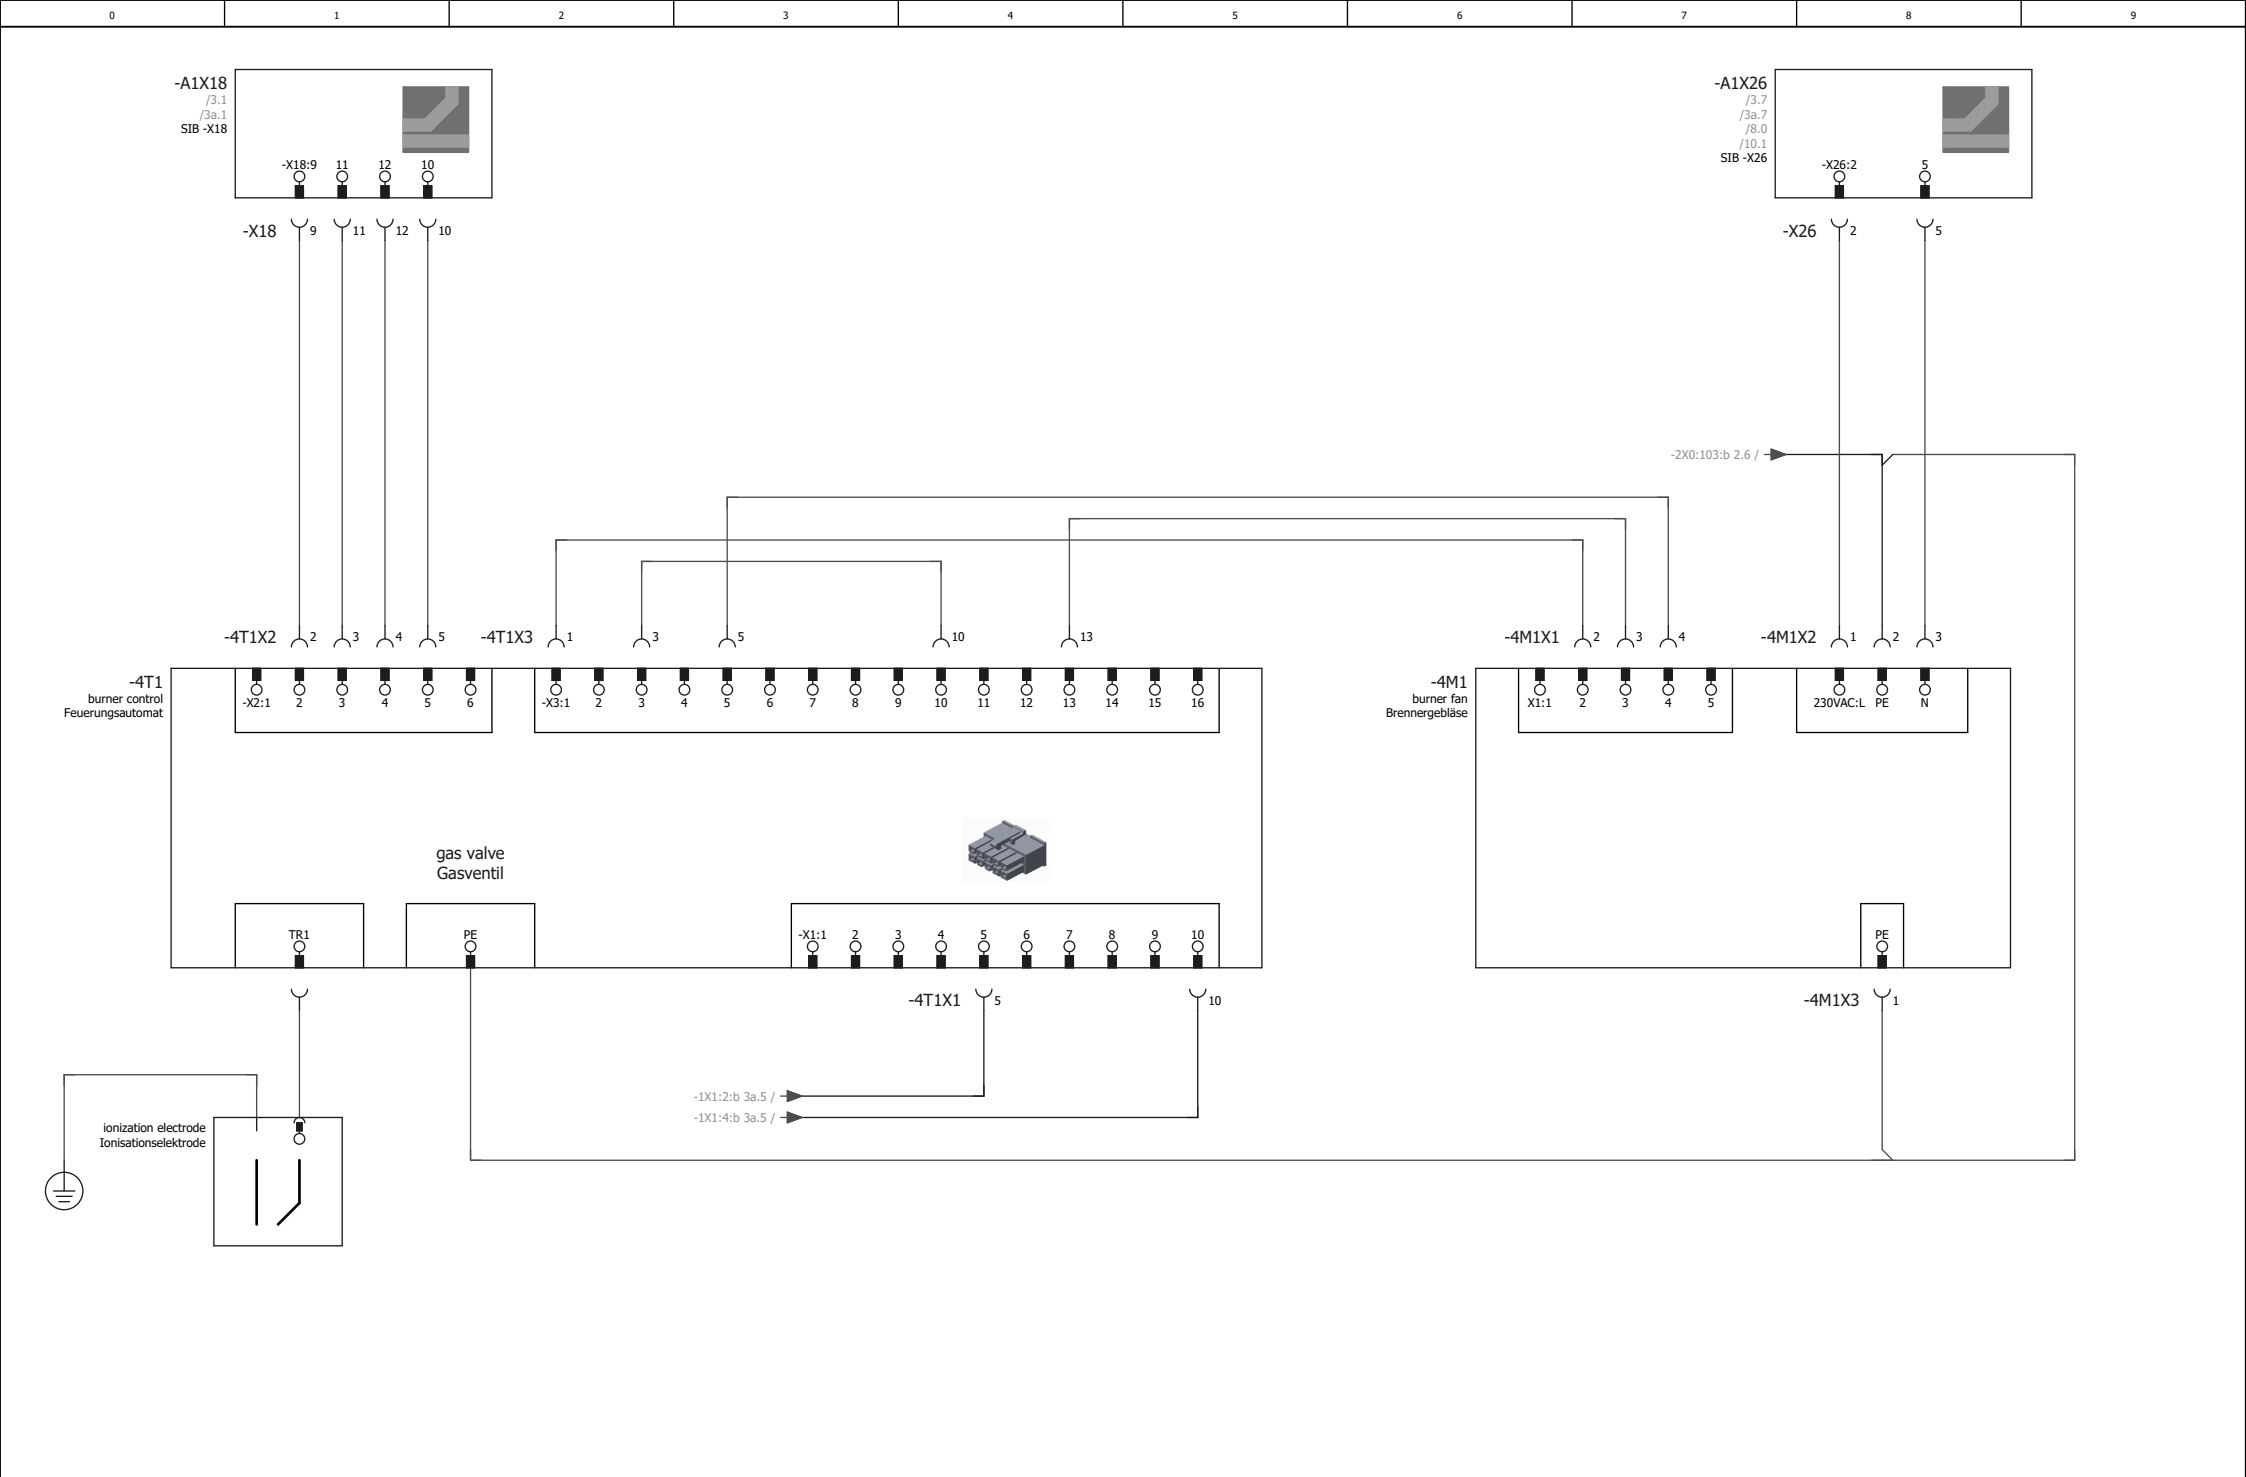

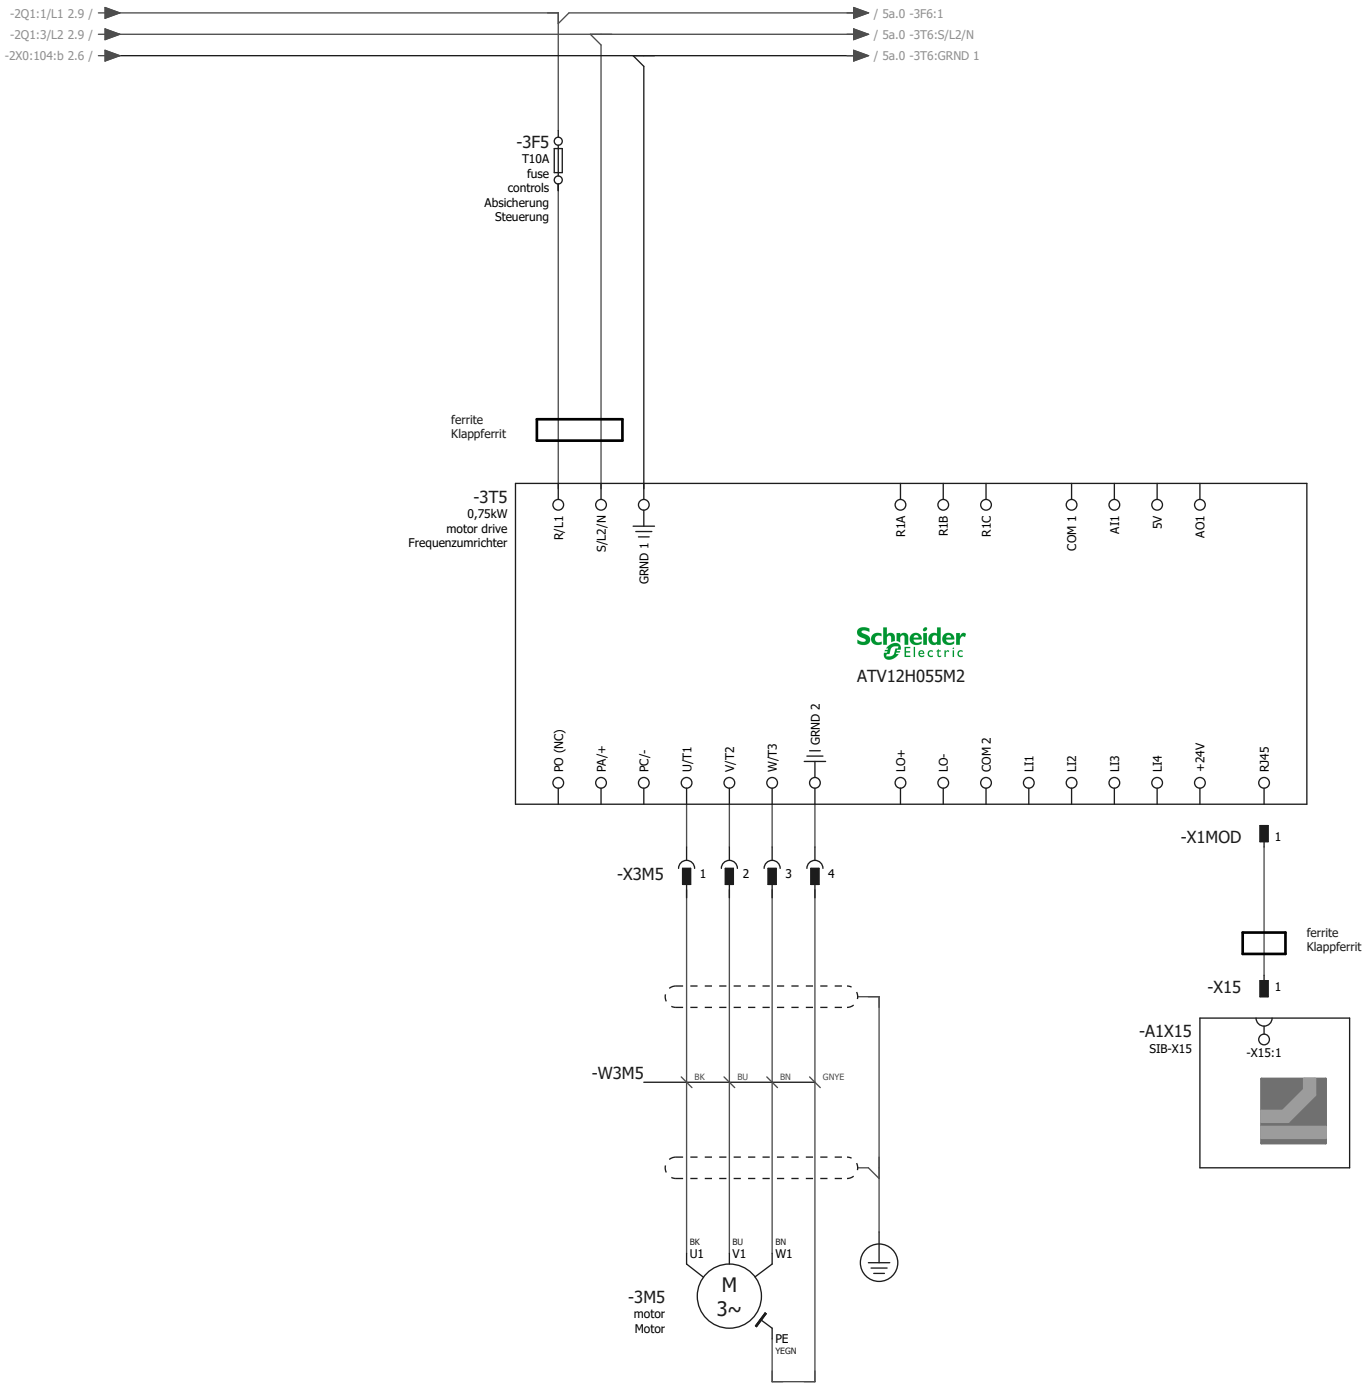

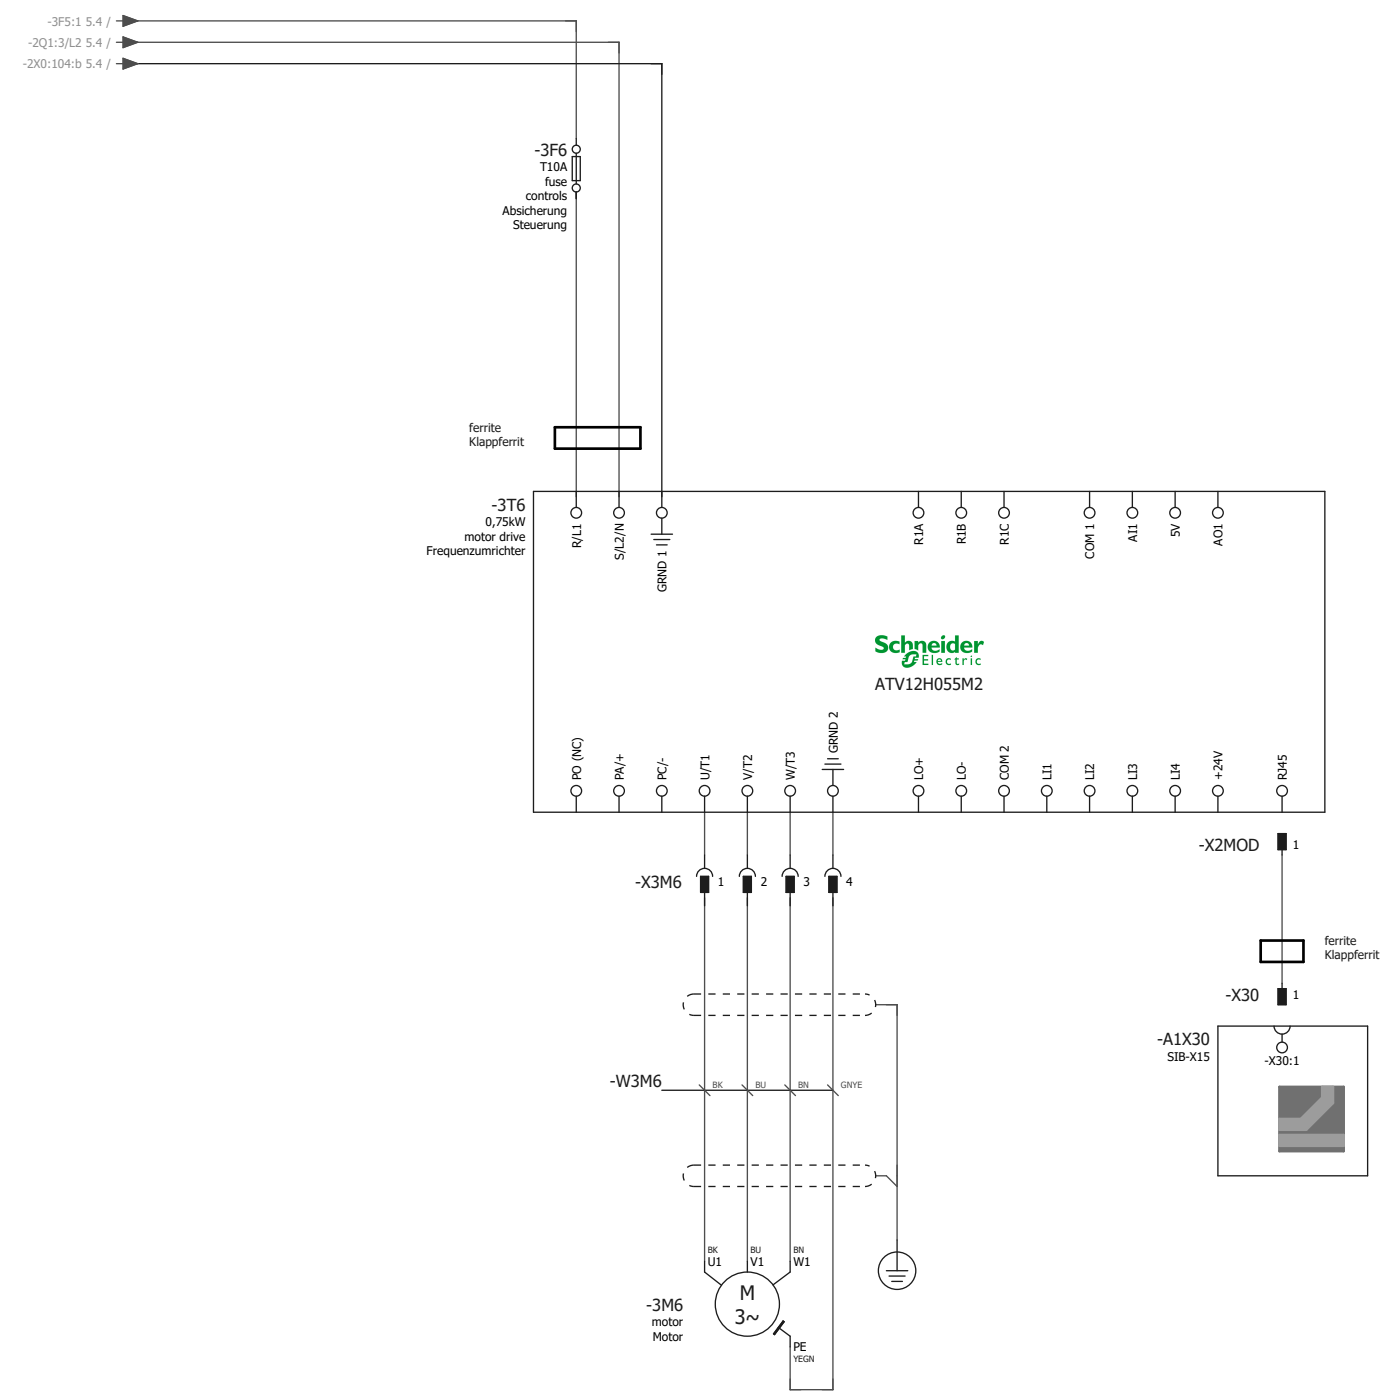

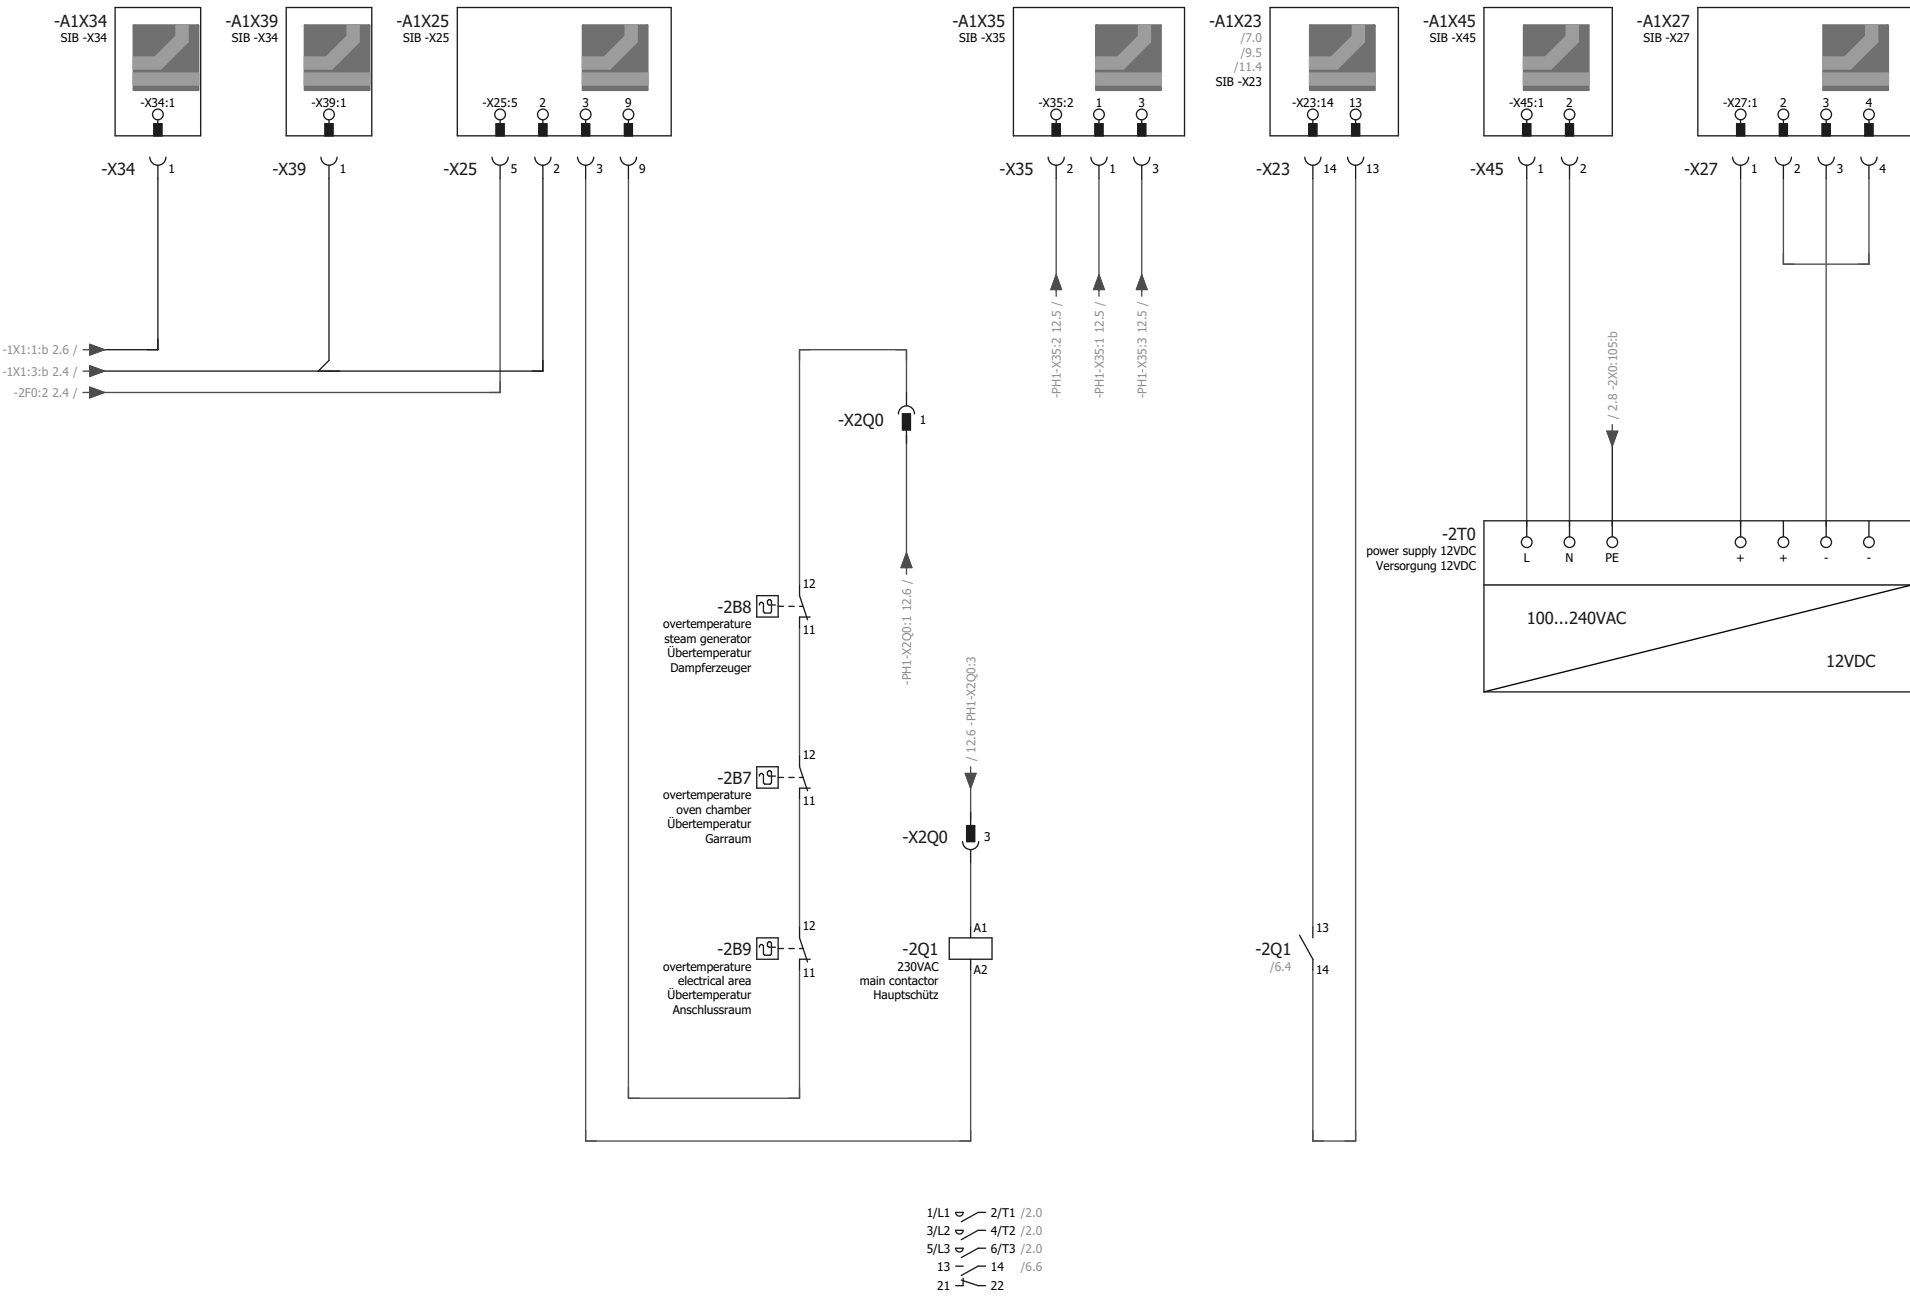

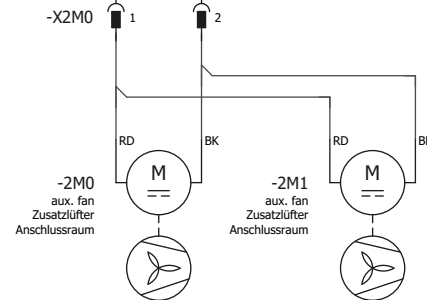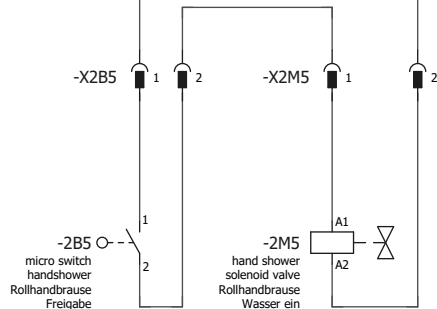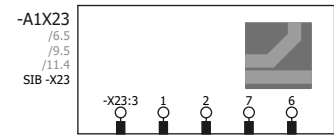

SICOTRONIC

