

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.20 EB	3~ 200V	50/60Hz	66,4kW	191,9A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany


+49 (0)8847 - 67 - 0

+49 (0)8847 - 67 - 414

www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


2

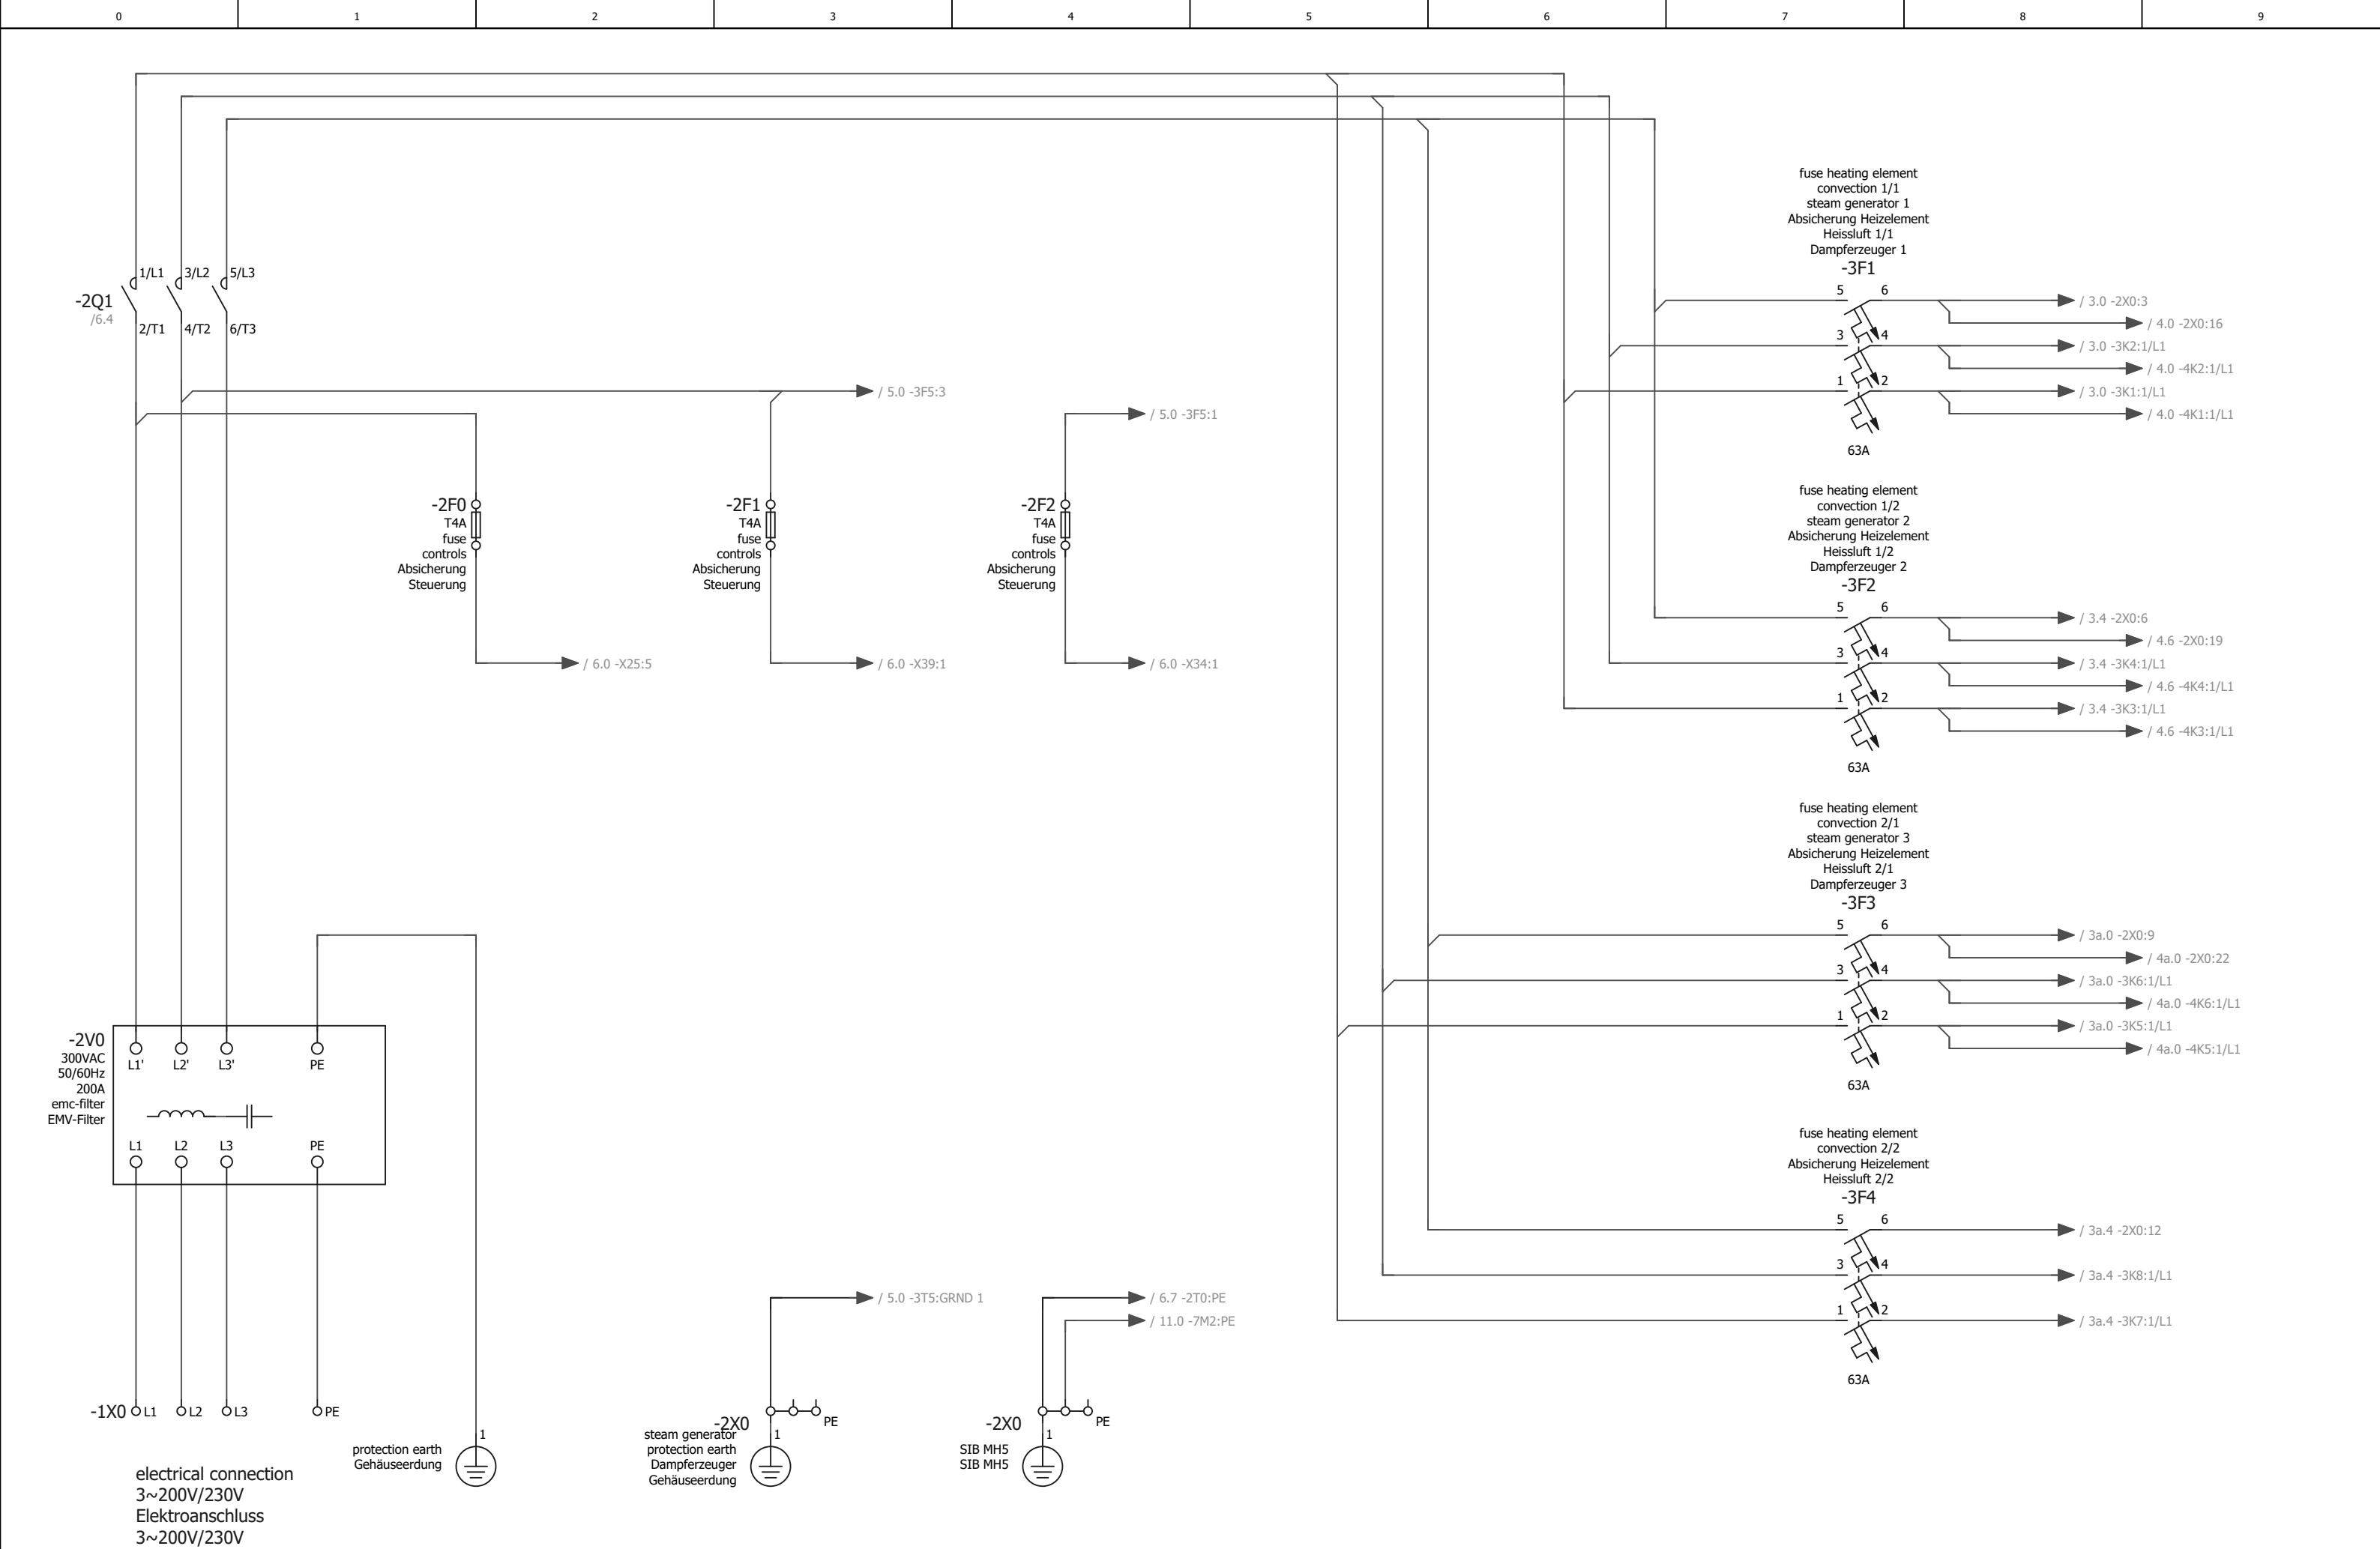



1						3						
02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/12/2022	C4e 20.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.		= SLP	
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe				5354055		+ MPL	
				App.	SchM						Blatt 2	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Drg. No. 5153034		Seite 2 / 14	



02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/12/2022	C4e 20.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354055		= SLP	
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No. 5153034		Blatt 3	
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite 3 / 14	

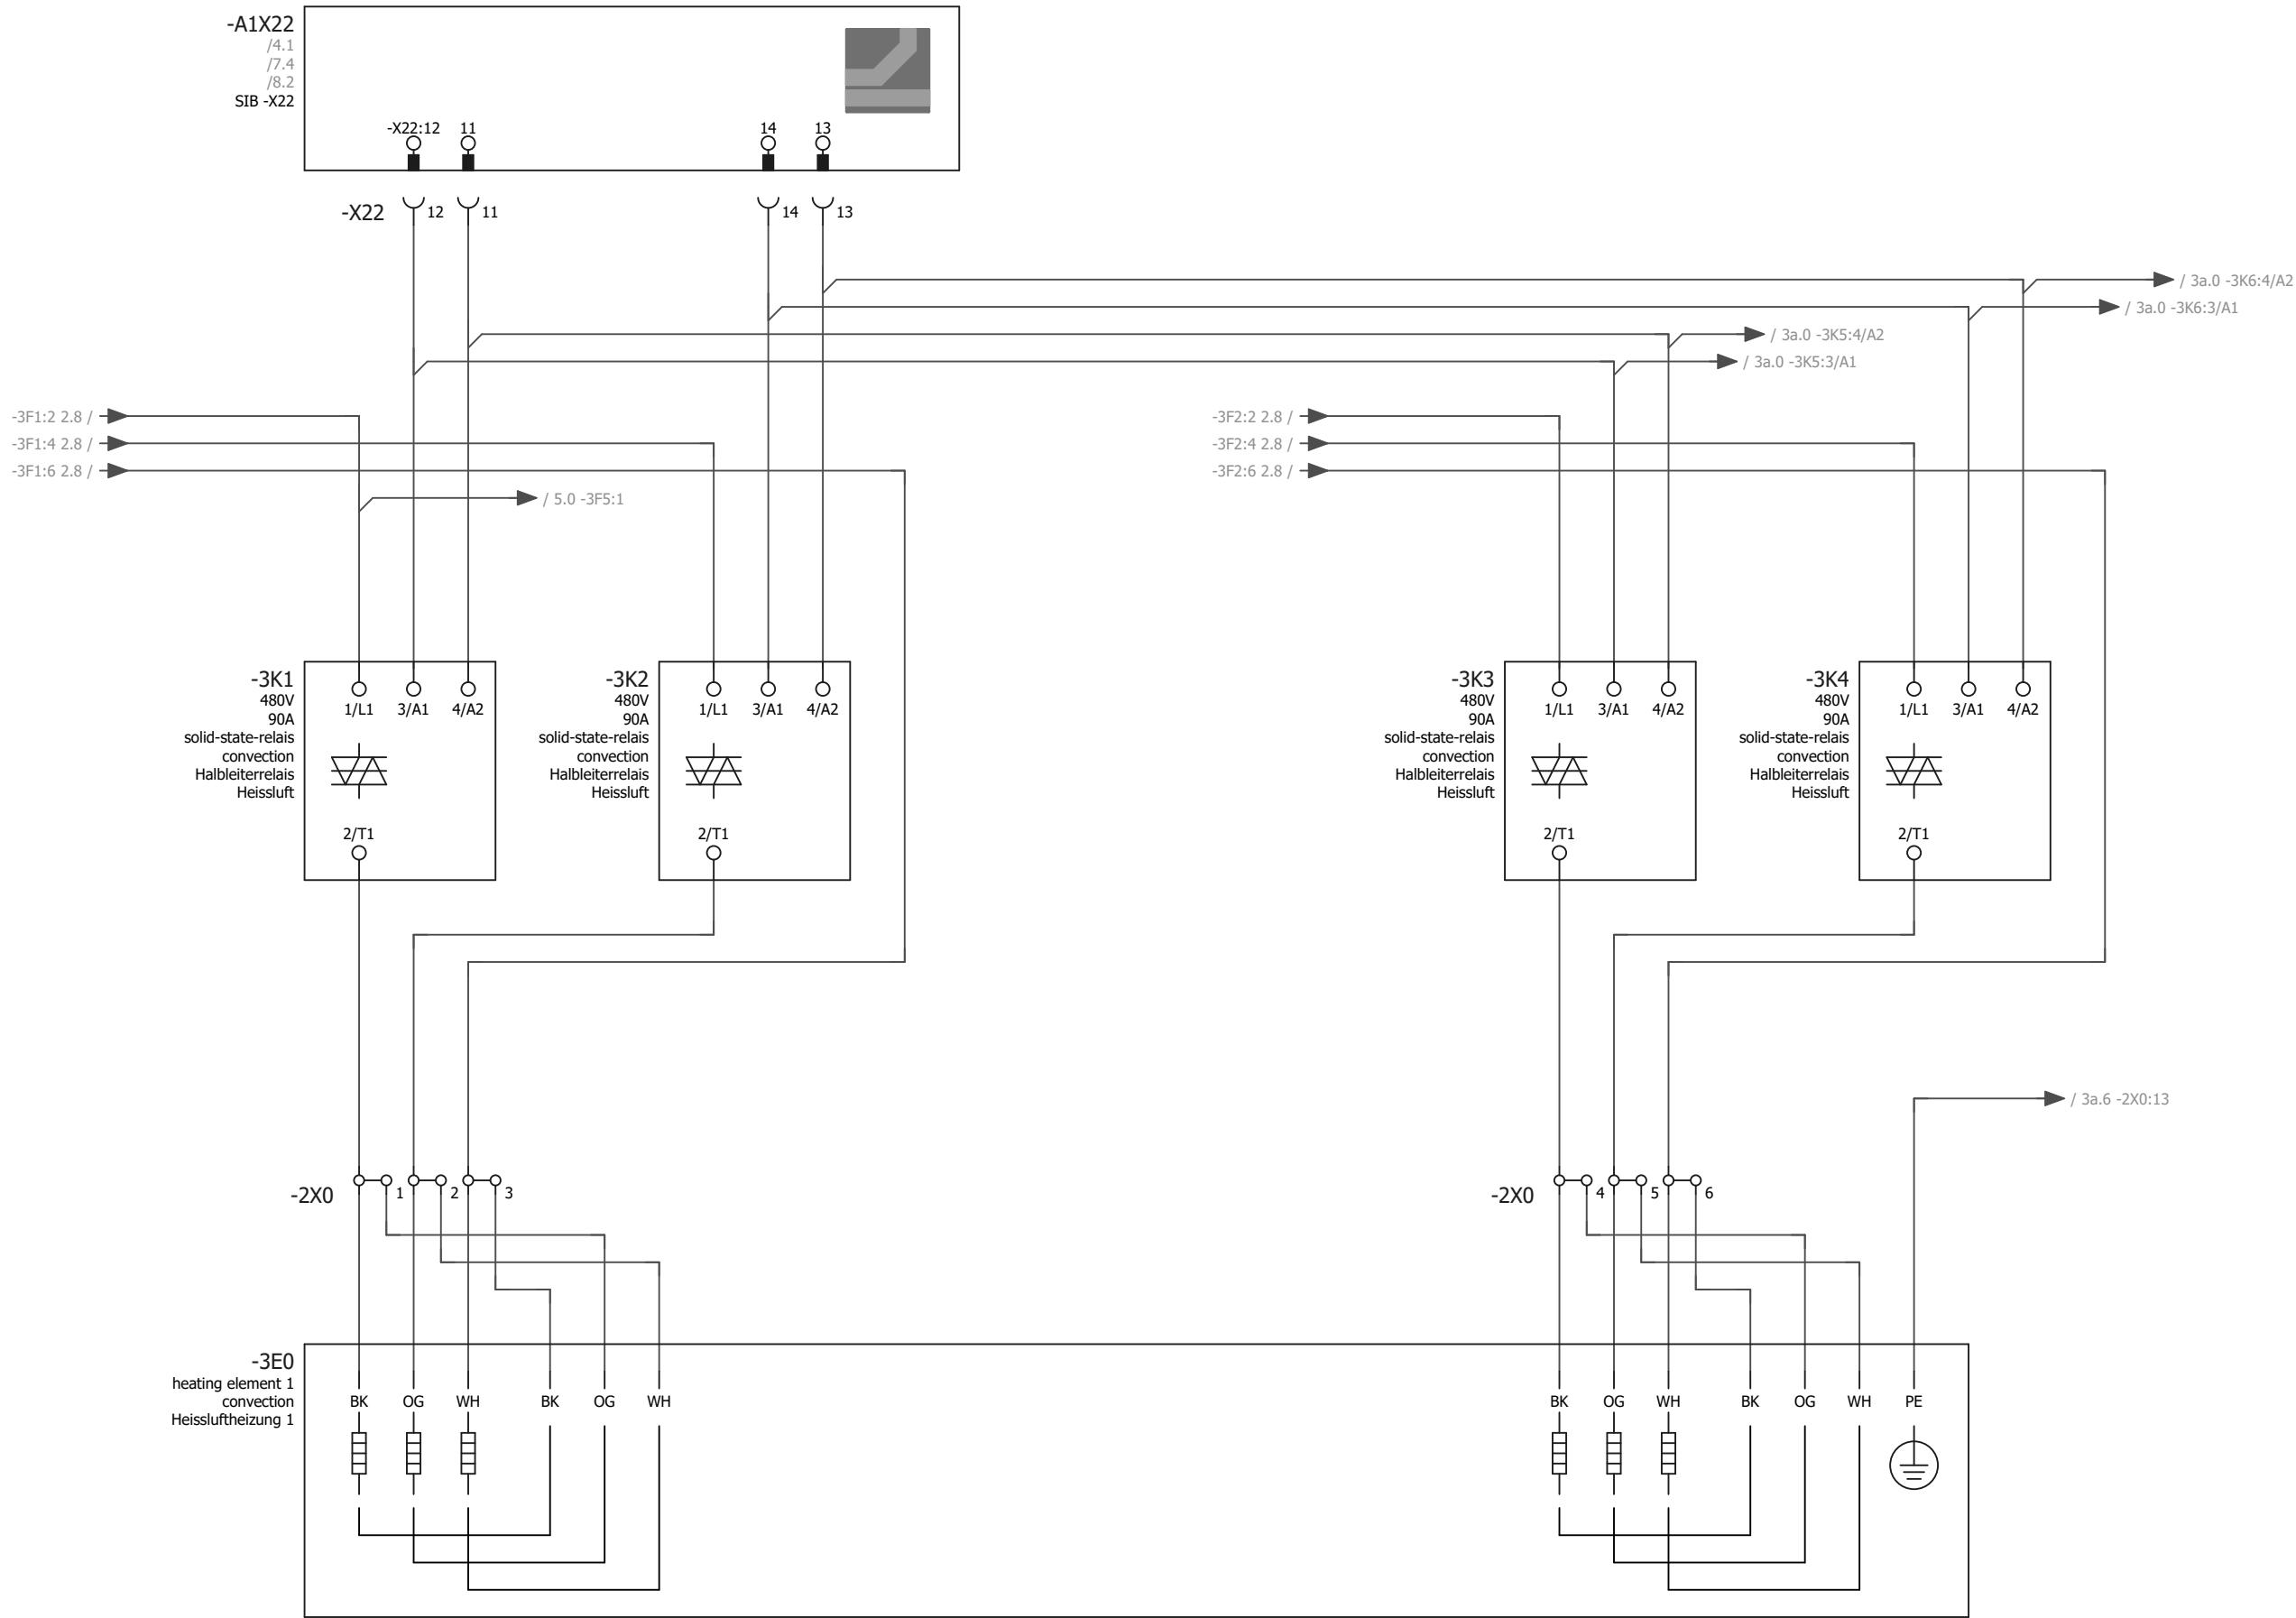



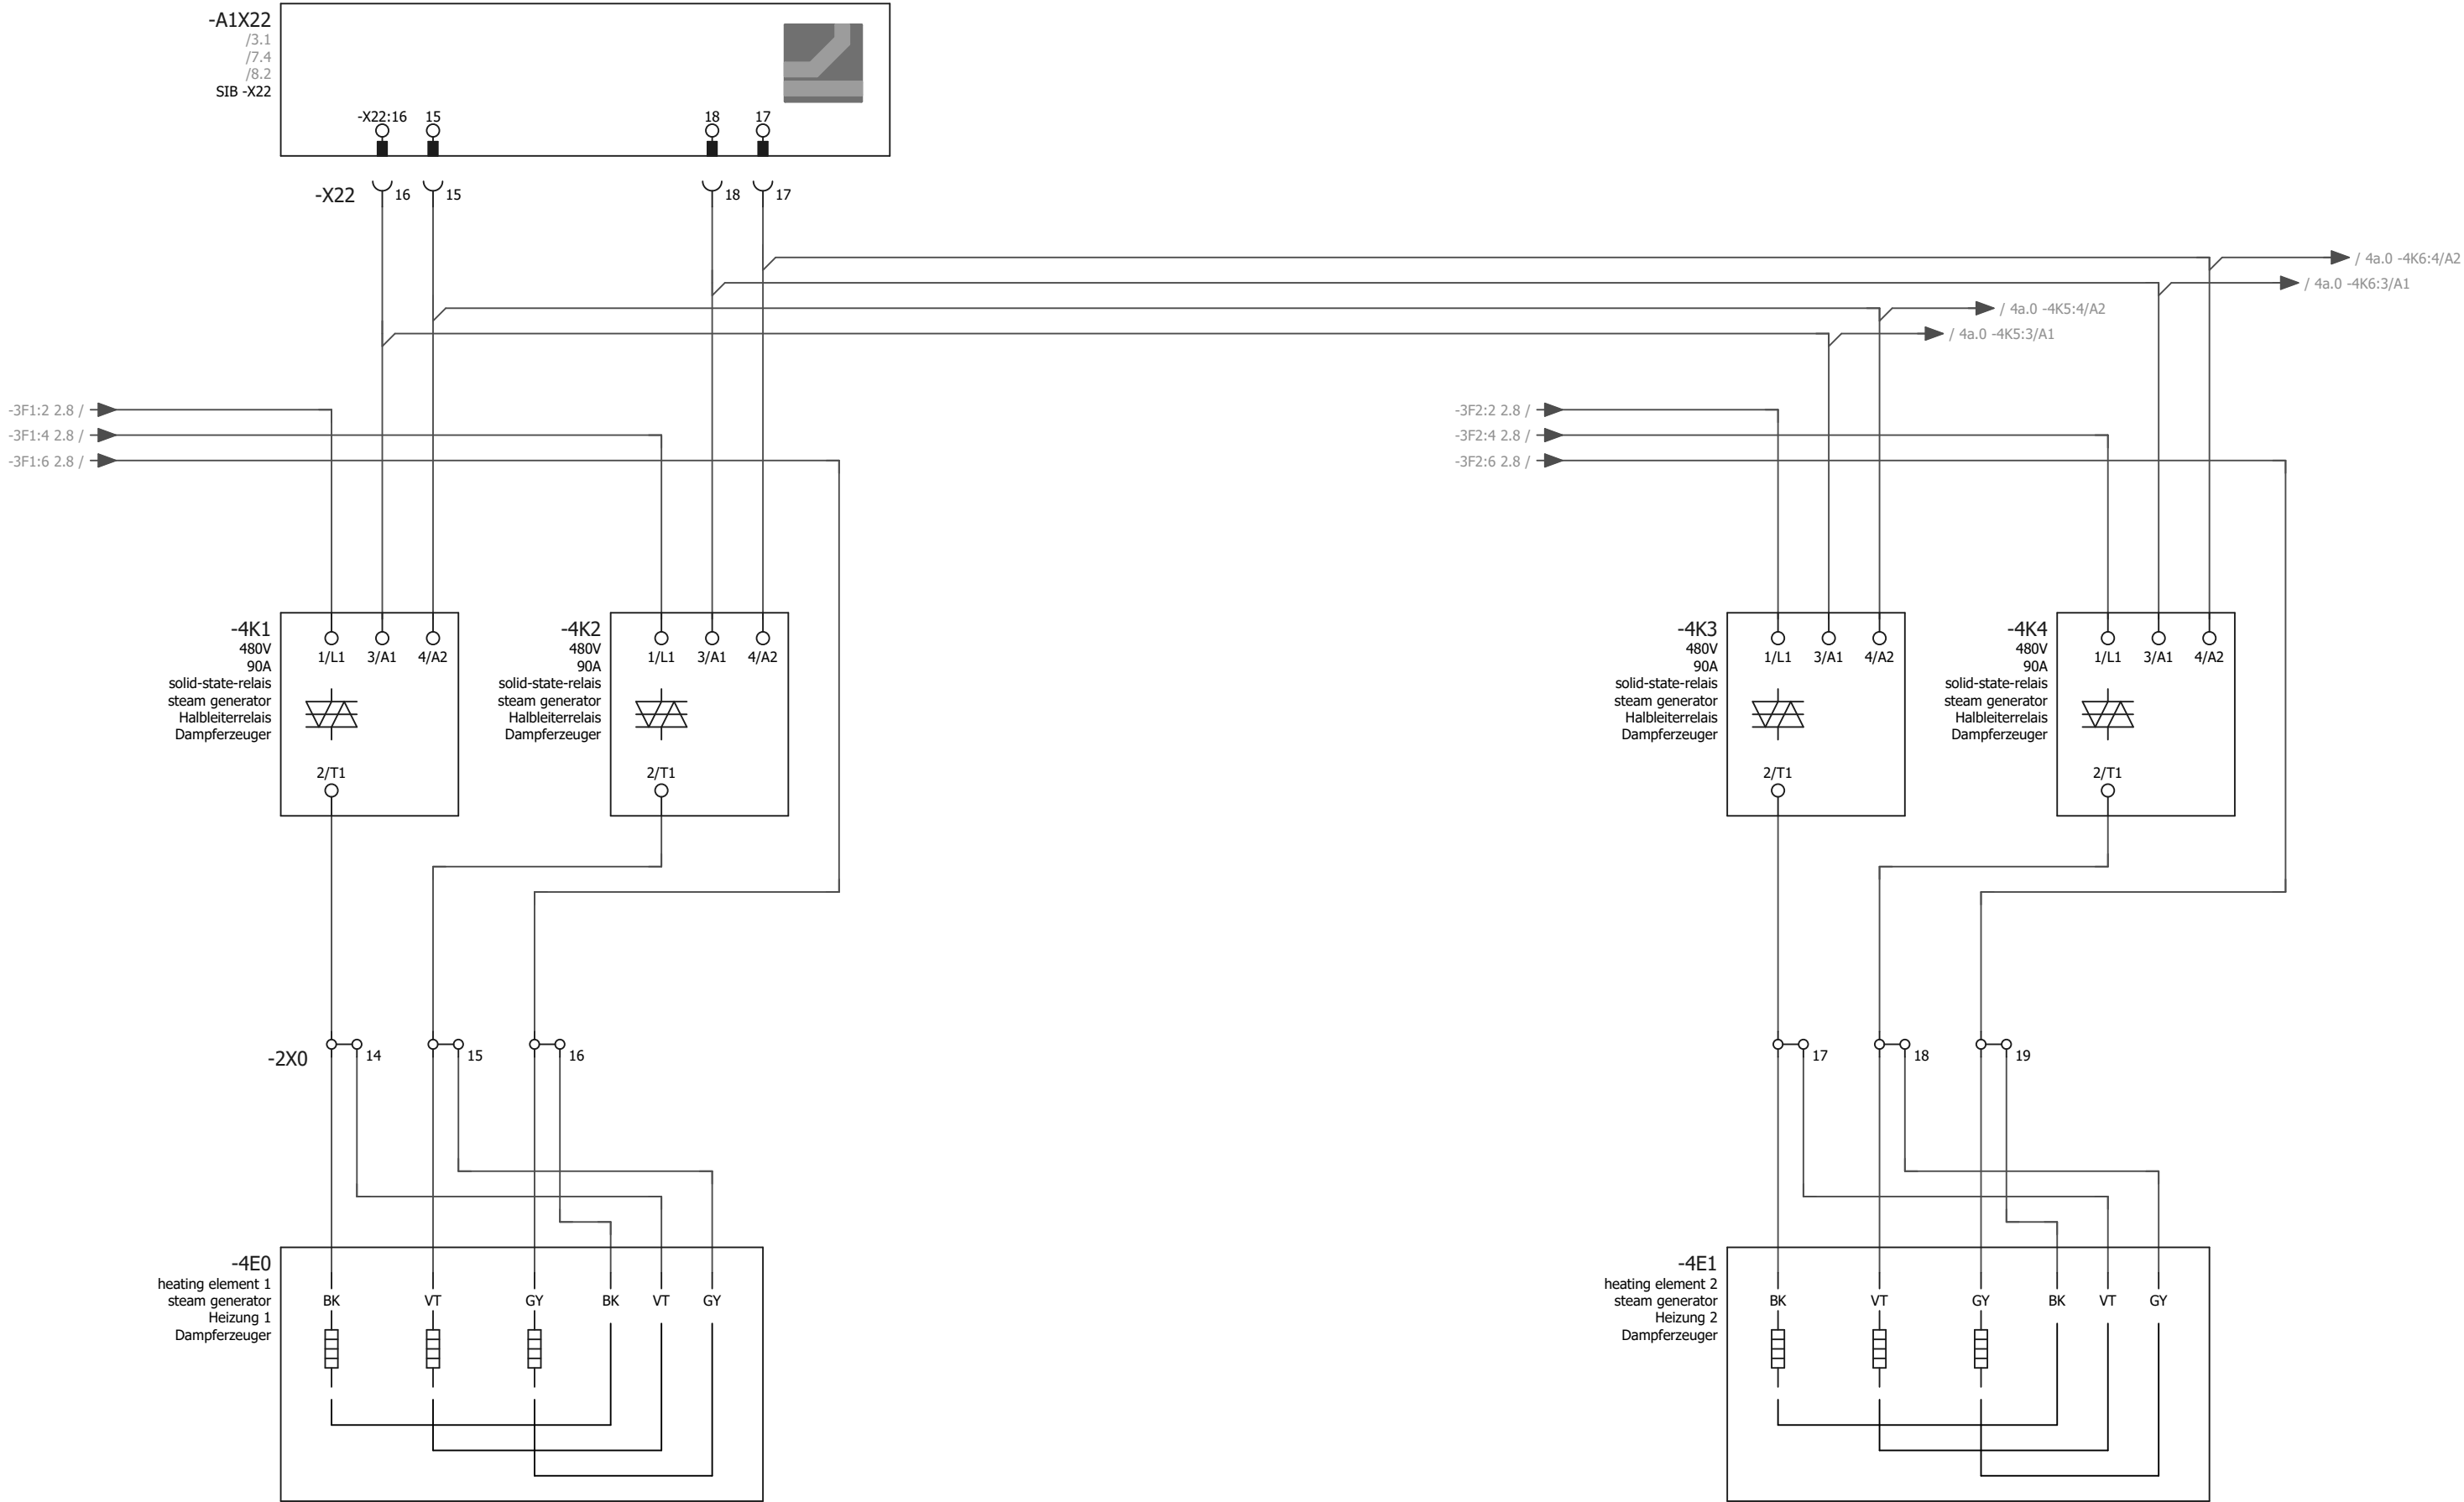

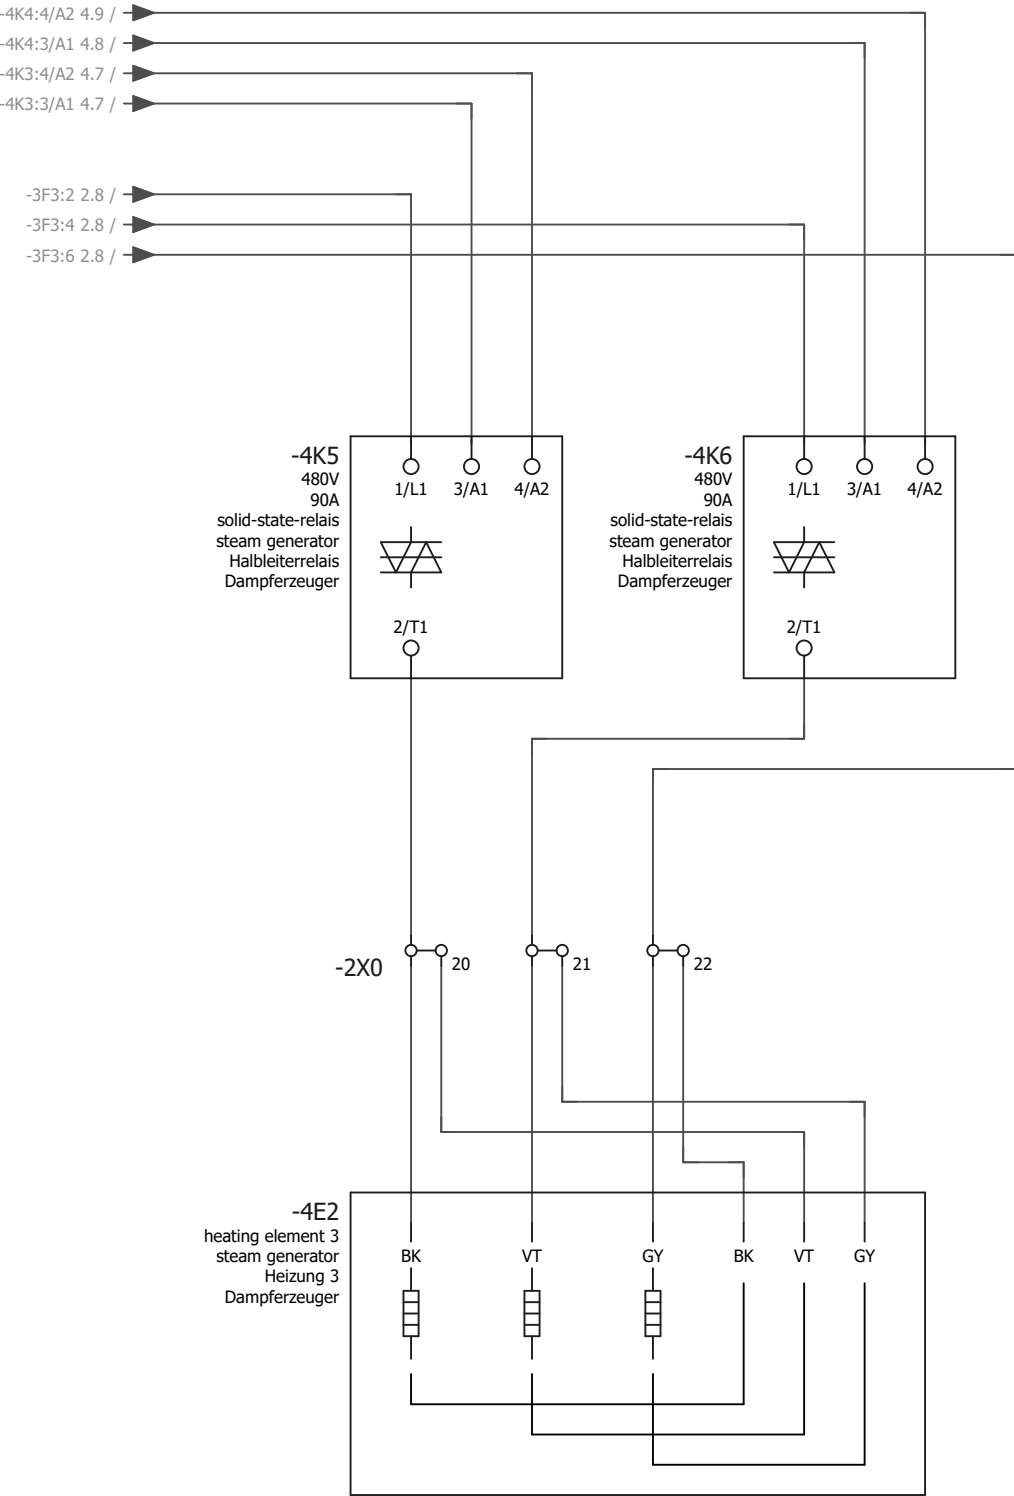

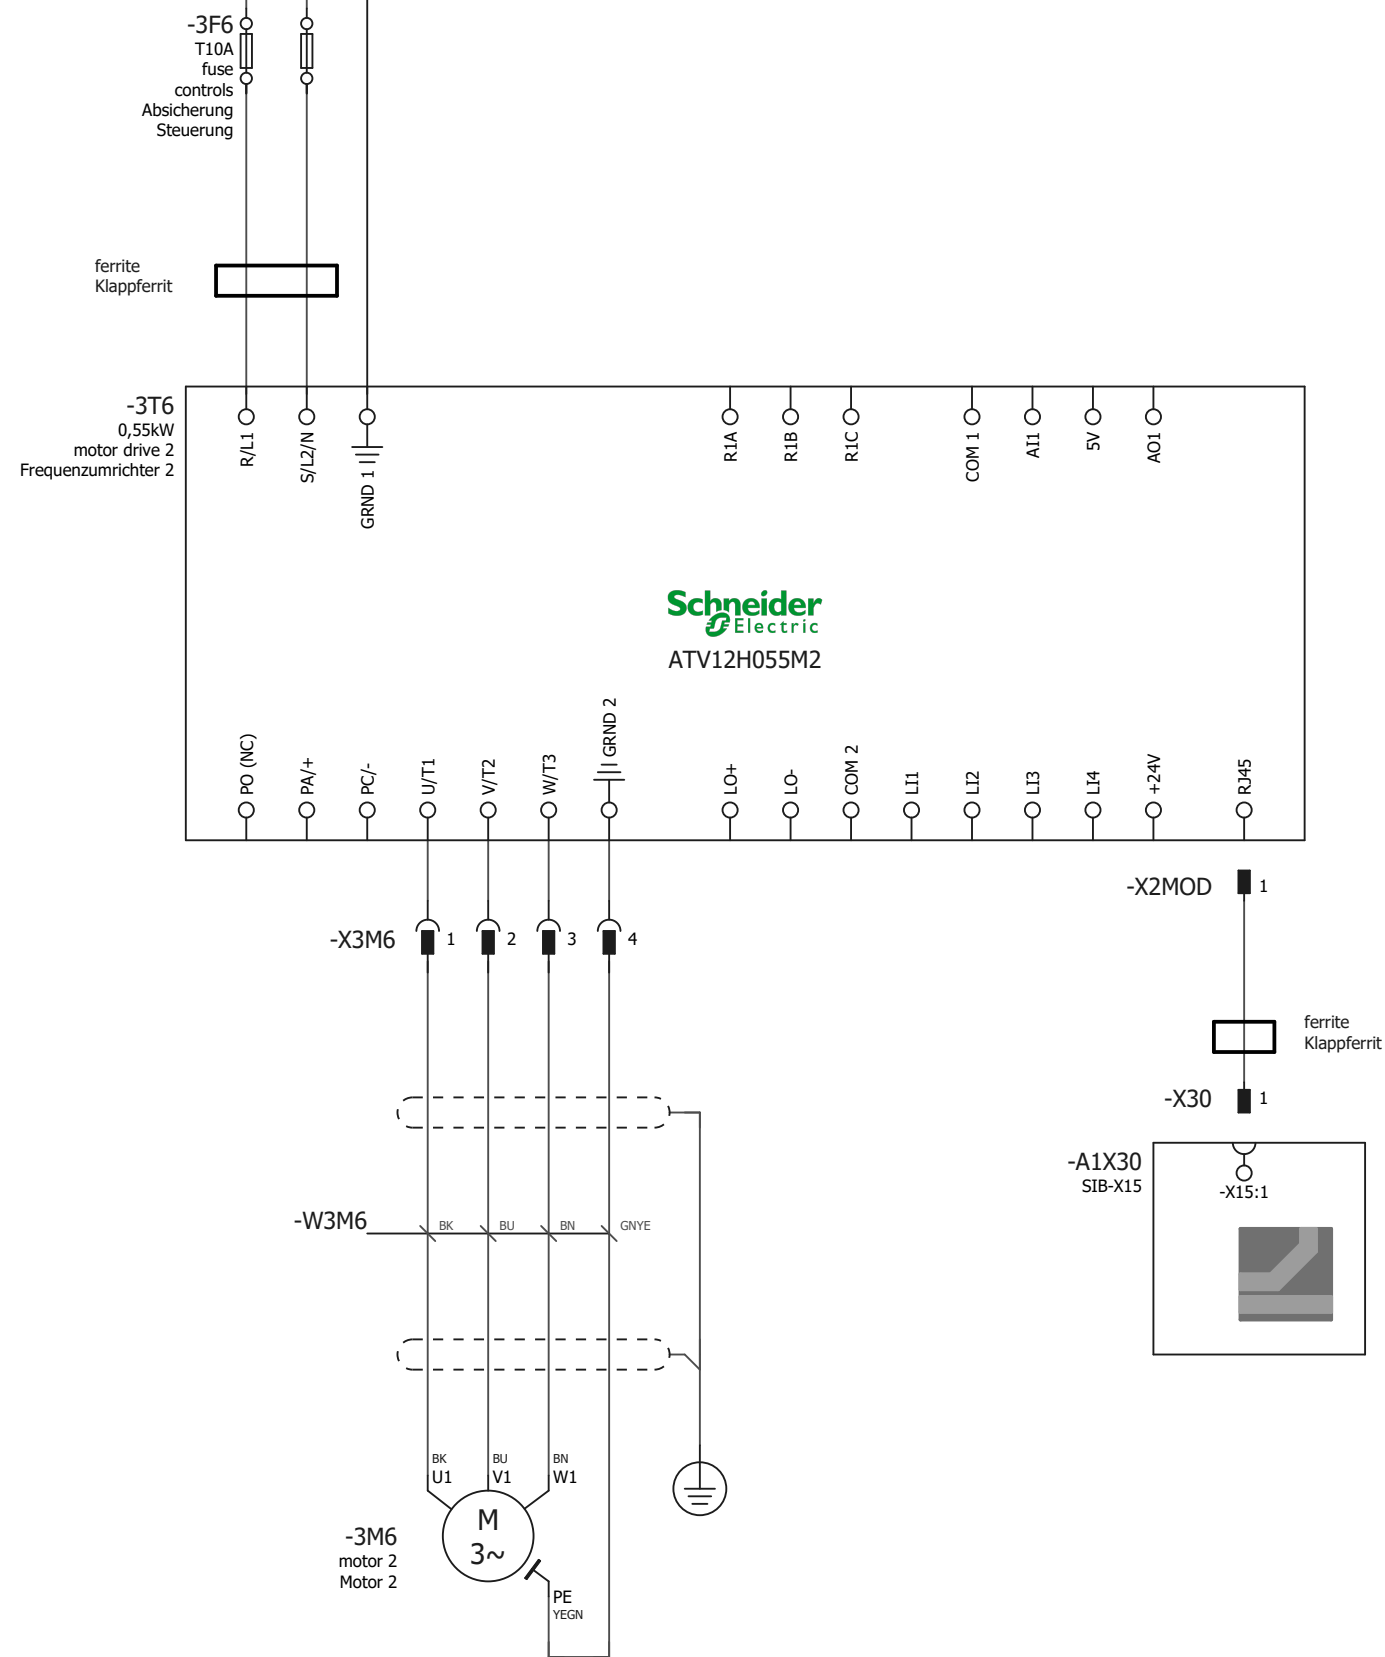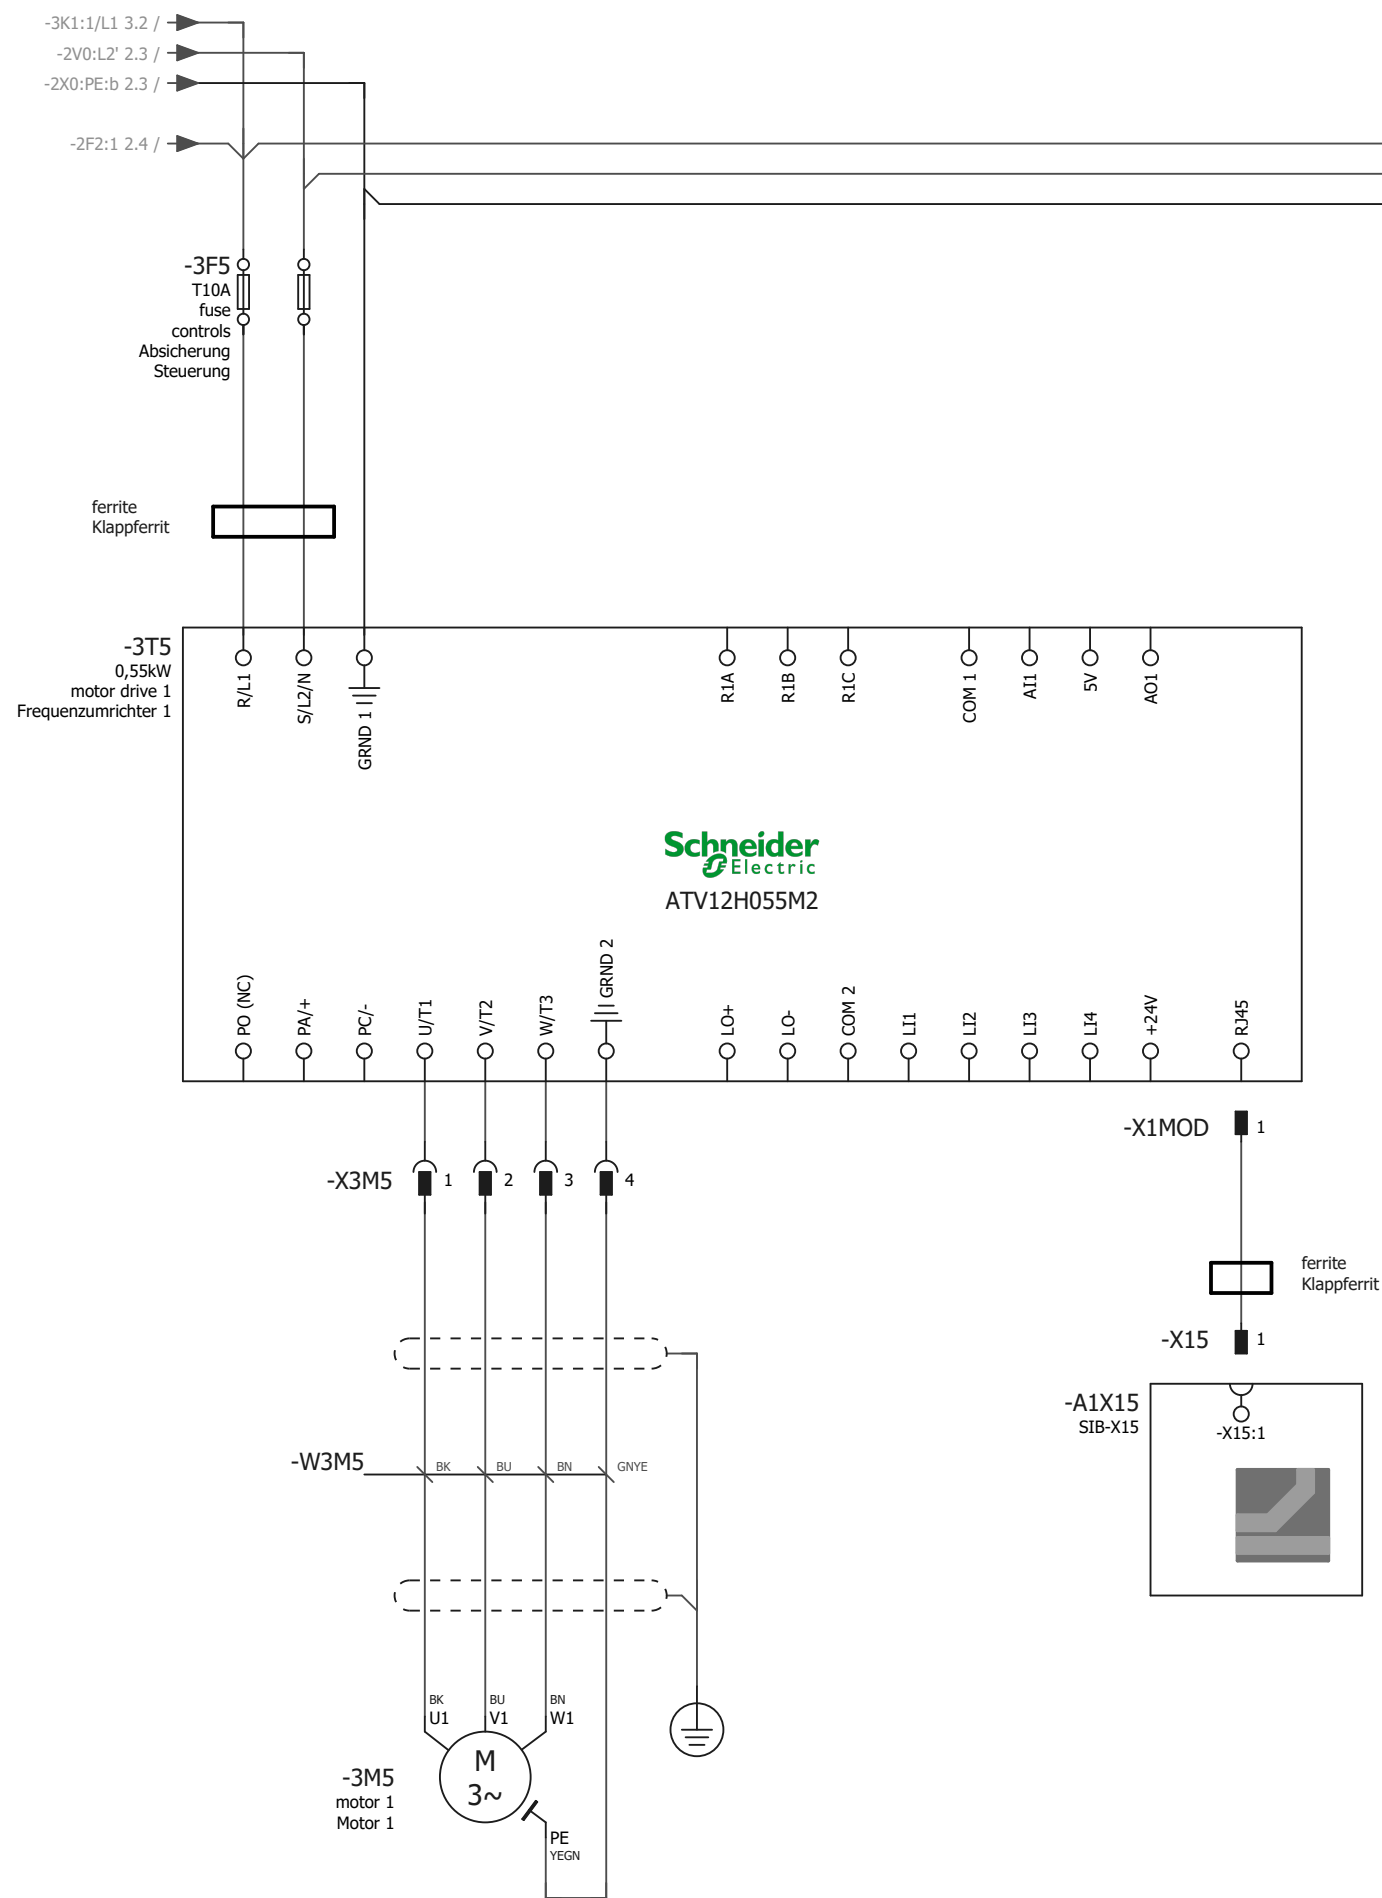

02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/12/2022	C4e 20.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No.	= SLP	
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe				5354055	+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt 5
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153034		Seite 7 / 14

